

Záujemcom

Naše číslo
číslo spisu: REK/758/2024/109-VO
číslo záznamu: REK/3243/2024

Vybavuje/linka
Lucia Pevalová /048 4461115
e-mail: lucia.pevalova@umb.sk

Banská Bystrica
02.12. 2024

Vec: Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie SP 7

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: **„Komplexná rekonštrukcia a realizácia nadstavby budovy
Študentského domova 4, Trieda SNP 53, Banská Bystrica“**

Typ zákazky: Nadlimitná zákazka (stavebné práce)

Postup: Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7. písm. a) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlásené a publikované: Oznamením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom
vestníku TED S198/2024 – 610476-2024 zo dňa 10.10. 2024 a vo
Vestníku verejného obstarávania č. 202/2024 pod značkou 24874
-MSP, dňa 11.10. 2024, korigenda TED S217/2024 – 677298-
2024 zo dňa 07.11. 2024 a vo Vestníku verejného obstarávania
č. 221/2024 pod značkou 27539-IOX

Verejný obstarávateľ na základe doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

V PD V časti Architektúra vo výkrese „20 VÝKAZ OKIEN A DVERÍ“ sú int. dvere (D01-D12), ktoré majú uvedené v popise "Iné: s tesnením". Chceme sa opýtať verejného obstarávateľa, či sa jedná o oceľové zárubne s tesnením alebo dverné krídla s tesnením.

Odpoveď:

**Tesnenie bude do dverného krídla – dodávka dverí a dodatočne lepením na zárubne.
Tesnenie na interiérové dvere do 12mm širokej pol odrážky v ráme dverí.
Odporúčaná medzera medzi rámom a krídlom dverí je 5mm.**

Materiál: guma. **Montáž:** do drážky. **Rozmery (H x Š):** 7 x 4 mm.

Samolepiace tesnenie z mikroporéznej gummy EPDM. Tesnenie je určené predovšetkým do zárubní. Je vhodné na kovové, plastové, ako aj drevené rámy a zárubne. Zabraňuje prievanu a prenikaniu vlhkosti, chladu, prachu či hluku do vnútorných priestorov. Samolepiaca spodná vrstva umožňuje rýchlu a veľmi jednoduchú manipuláciu, tesnenie spoľahlivo udrží na určenom mieste. Vhodný druh tesnenia, ktorý zvolíte, záleží na veľkosti medzery, ktorú je potrebné vyplniť. Tesnenie musí byť primerane vysoké s vhodným profilom a v dostatočnej dĺžke, aby dokonale tesnilo a pritom nebránilo zatváraní okna či dverí. Profil E je vhodný na šírku škáry 2,0 až 3,5 mm, profil P na 3,0 až 5,0 mm a profil D na 3,0 až 7,0 mm. **Materiál:** mikroporézna guma EPDM, nepriedušná a takmer nenasiakavá, samolepiaca vrstva na spodnej strane


Otázka:

V PD V časti Architektúra vo výkrese „20 VÝKAZ OKIEN A DVERÍ" sú int. dvere, ktoré majú uvedené v popise „Prah: hliníkový v podlahe" pričom nie je bližšie špecifikované o aký konkrétny typ hliníkového prahu sa jedná. Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu predmetného hliníkového prahu.

Odpoveď:

Polkruhová lišta na spojenie povrchu podlahy.

Lišty umožňujú estetickú úpravu spájania rôznych podlahových povrchov. Sú dobrým riešením na spojenie kobercov s parketami alebo terakotou. Ideálne na spájanie drevených, laminátových, vinylových alebo dlaždíc, ktoré sú na rovnakej úrovni. Tiež kompenzujú menšie rozdiely v úrovniach. Prekrývajú medzery medzi keramickými dlaždicami, drevenými podlahami, panelmi, kobercami alebo laminátovými povrchmi. Nepochybnou výhodou týchto soklových lišt je spôsob pripevnenia k zemi (možnosť rýchlej montáže a demontáže, bez poškodenia materiálu). Profil je pokrytý kvalitnou dyhou, s vysokým stupňom odolnosti proti oderu.

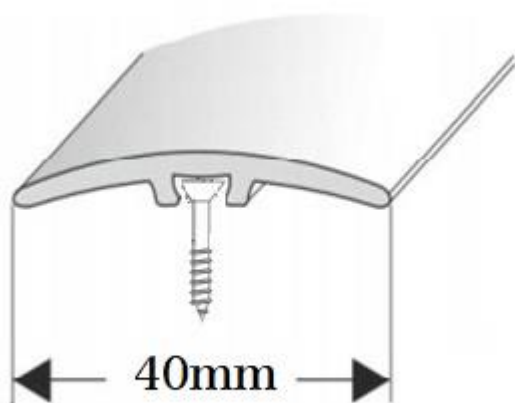

Otázka:

Vo výpise okien pre objekt SO-01 sú uvedené hliníkové okná s označením O-01, pričom niektoré z nich majú uvedenú požiaru odolnosť EI45/D1. Na základe vysvetlenia z dňa 22.11. 2024 a preverenia u dodávateľov nie je možné vyrobiť hliníkové otváracie okná s požiarou odolnosťou EI 45 minút. Maximálna požiaru odolnosť pre hliníkové otváracie okná, ktorú je možné garantovať je EI 30 minút. Chceme sa opýtať verejného obstarávateľa, s akou požiarou odolnosťou máme dané okná oceniť.

Odpoveď:

Na základe stanoviska projektanta okná postačuje oceniť s požiarou odolnosťou EI 30 min.

Otázka:

Na základe preverenia u dodávateľov sme zistili, že výsuvné okná s označením O-06 (SO 01 – II.ETAPA) a O-04 (SO 02), nie je možné vyrobiť v plastovom prevedení. Výsuvné okná vedia urobiť napr. vo variante hliník. Chceme požiadať verejného obstarávateľa o zverejnenie referenčného výrobku, alebo o zmenu materiálovej charakteristiky.

Odpoveď:

Výsuvné okná je možné oceniť vo variante hliník.