



WÝTLAK "Vd" HDPE 90x5,4-DL.5,8m

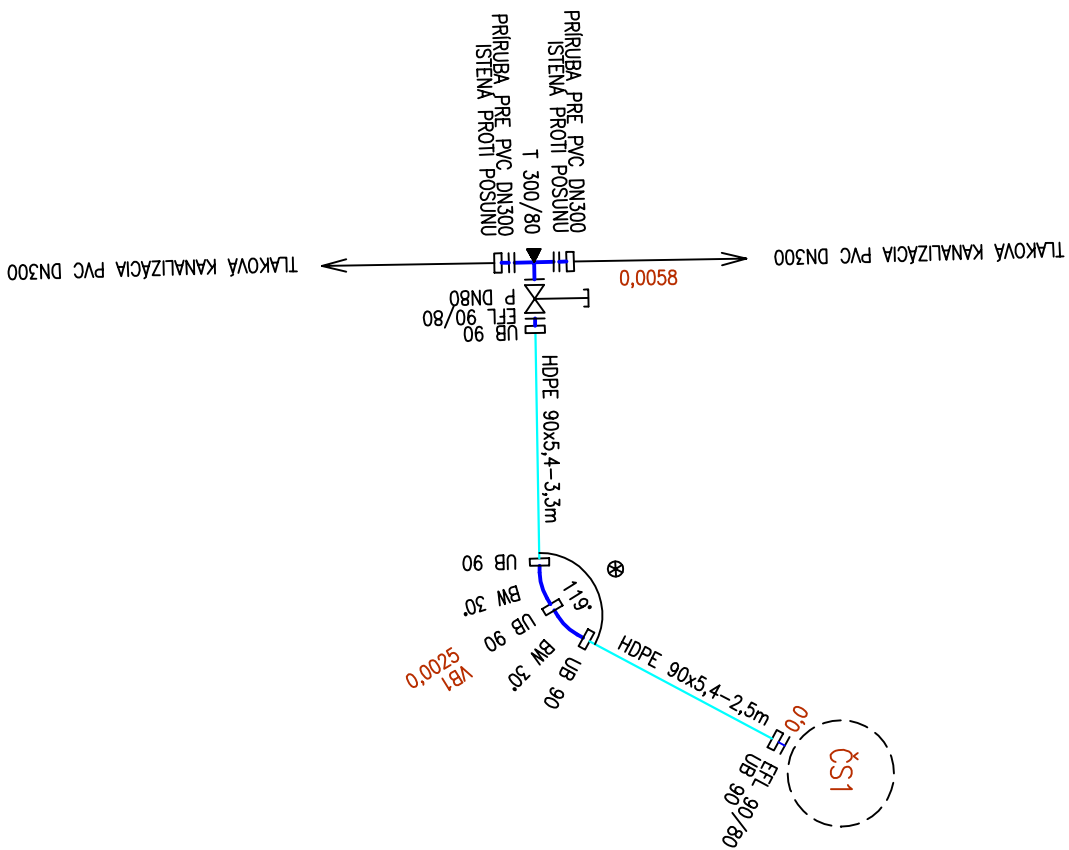

WYTLAK "VC" HDPE 90x5,4-DL.95,5m

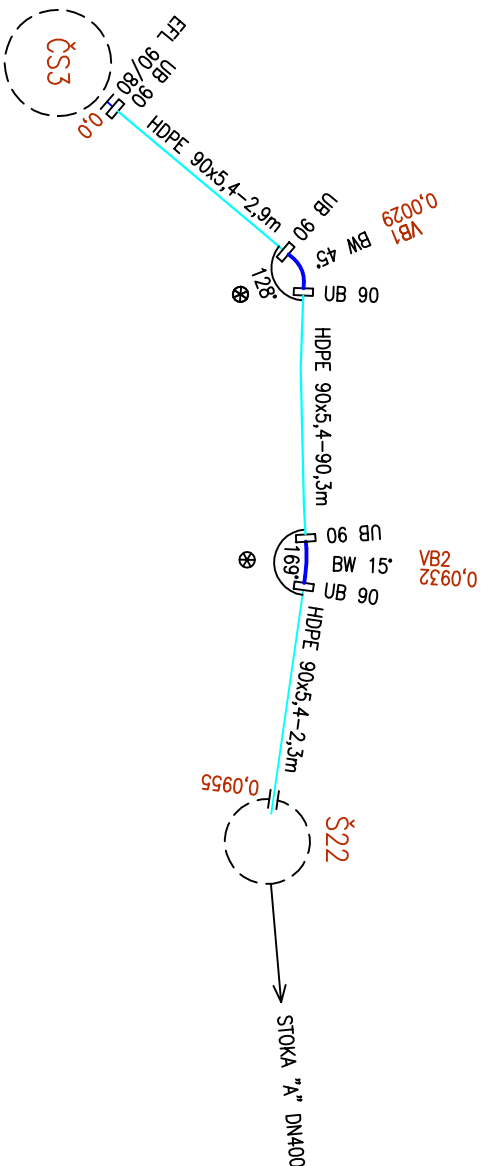

VÝPIS MATERIÁLU VÝTLAK "V_d"

6		PE	HDPE RÚRY ROVNÉ PN10 (SDR 17) PE 100 90x5,4		POTRUBIE	TVAROVKY	ARMATÚRY	OSTATNÉ
2	KS	PE	BW30° KOLENO 30° S DLHÝMI RAMENAMI 90		LT			
5			UB PRESUVNÁ OBJÍMKA 90					
2			EFL INTEGROVANÝ LEMOVÝ NÁKRUŽOK S PRÍRUBOU 90/80					
1		T-KUS PRÍRUBOVÝ T KUS DN 300/80						
2		PRÍRUBA PRE PVC DN300 ISTENÁ PROTI POSUNU						
1		P-PRÍRUBOVÝ POSÚVAČ DN 80						
1		ZEMNÁ SÚPRAVA PRE POSÚVAČ DN80 TELESKOPICKÁ KRYTIE POTRUBIA 1,3–1,8m						
1		KRUHOVÉ MARKERY						
1	POKLAP POSÚVAČOVÝ							
2	VÝVOD PRE VYHLADÁVACÍ VODIČ-POKLAP ŠUPÁTKOVÝ							
9	IE	VYHLADÁVACÍ VODIČ CY 4 mm2						

VÝPIS MATERIÁLU VÝTLAK "Vc"

96	m	HDPE RÚRY ROVNÉ PN10 (SDR 17) PE 100 90x5,4	PE	POTRUBIE
1	ks	BW15° KOLENO 15° S DLHÝMI RAMENAMI 90	PE	TVAROVKY
1		BW45° KOLENO 45° S DLHÝMI RAMENAMI 90		
5		UB PRESUVNÁ OBJÍMKA 90		
1		EFL INTEGROVANÝ LEMOVÝ NÁKRUŽOK S PRÍRUBOU 90/80		OSTATNÉ
2		KRUHOVÉ MARKERY		
2		VÝVOD PRE VYHLADÁVACÍ VODIČ–POKLAP ŠUPÁTKOVÝ		
99	m	VYHLADÁVACÍ VODIČ CY 4 mm2		

POZN. KRUHOVÉ MARKERY

AKTUALIZÁCIA 02/2023

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	STAVBA	KANALIZÁCIA OBCE BAŠOVCE	MONSTAV projekt 
Ing. Jarošlava Vošková	Ing. Jarošlava Vošková			
INVESTOR	obec Bašovce			
LOKALITA	BAŠOVCE	DÁTUM 02/2023	ZÁK.ČÍSLO 24/09	SNP 26. 934 01 LEVCE
NAZOV	STUPEŇ PROJEKTU pre realizáciu		MIERKA —	ČÍSLO PRÍLOHY D-13a
Kladačský plán výtlaku				