

POHĽAD - PREDNÁ STRANA

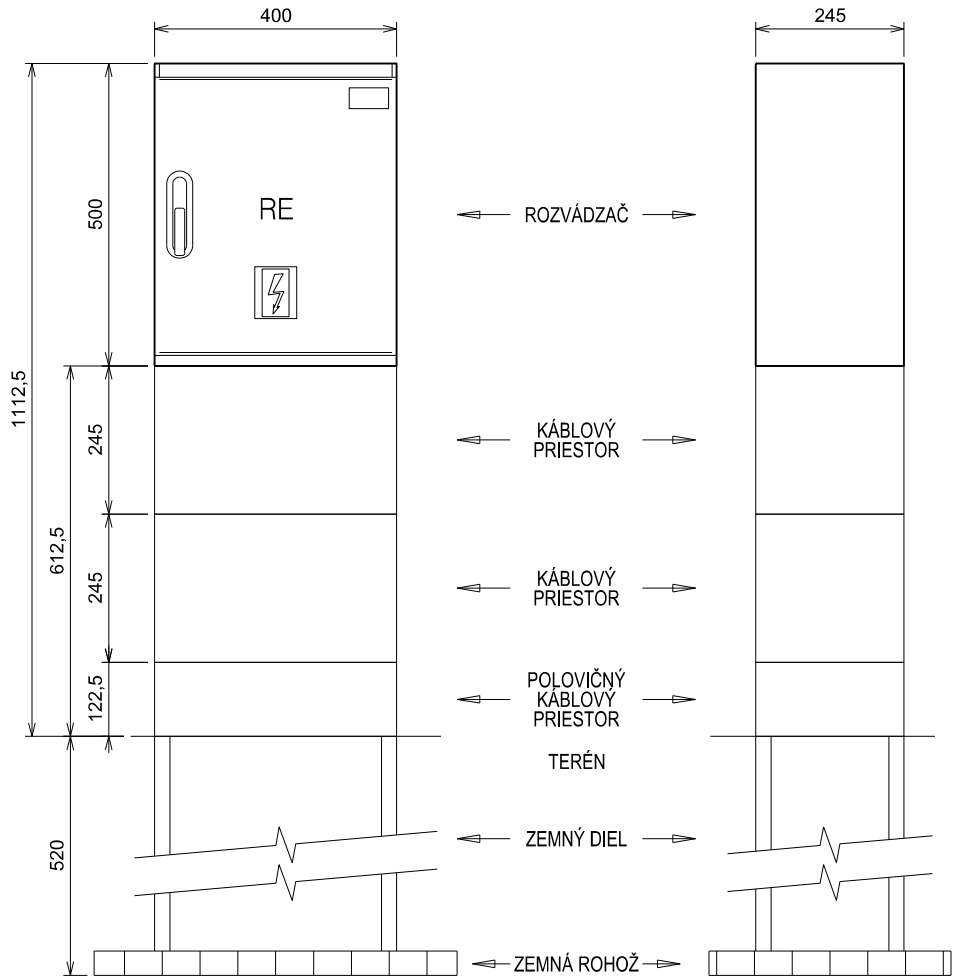

POHĽAD - BOČNÁ STRANA

ROZVÁDZAČ RE

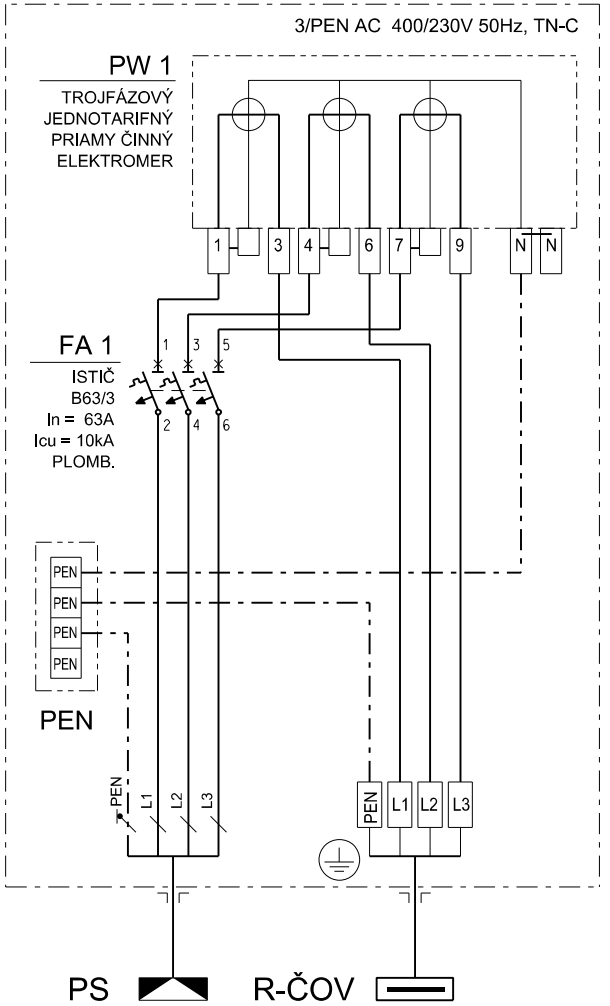

Skriňa, rozvodnica	Rozv. elm. pil. ER-P-PR 2T3F 1xdo63A,500 Typ - Hasma, typ RE1.0 F402 20A P2, v=500
Počet odberných miest :	1
Stupeň krytia :	IP 44 / IP 20
Trieda ochrany :	II
Materiál skrine :	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu :	Kategória B
Uzatváranie dverí :	Zámok - štvorhran 6x6
Prívody / vývody :	zdola / nadol (do káblového priestoru)

Menovité hodnoty :	Un = 400/230 V In = 25 A fn = 50 Hz
Prívodné vedenie :	do 25 mm²
Skratová odolnosť :	do 40 kA (skriňa) 10 kA (prístroje)
Skratové pomery :	Ik"< 10 kA, Io < 10 kA
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41	
411 - Samočinné odpojenie napájania	
Základná ochrana :	- základná izolácia živých častí
	- zábrany alebo kryty
Ochrana pri poruche :	- samočinné odpojenie napájania

WL 0.1	WL 0.2
NAYY-J 4x70 RE	NAYY-J 4x70 RE
PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA (PRÍPOJKA NN)	ROZVÁDZAČ R-ČOV
	Pi = 42 kW Ps = 35 kW

ILLÉŠ ELEKTROPROJEKTY
Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou
+421905186947 anton.illes@gmail.com

STAVBA: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV	INVESTOR: Obec Čierne nad Topľou	HL. INŽINIER PROJ.: Ing. Marián PEKAROVIČ	ARCH.Č.: 21089SP-E203		
OBJEKT: SO 07 El. NN prípojka k ČOV	MIESTO: kat. územie: Čierne nad Topľou, p.č. 1791	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Anton ILLÉŠ	DÁTUM: 05 / 2021	STUPEŇ: DSP	
ČASTI: SO-07.1 - Elektrická prípojka NN; SO-07.2 - Odberné elektrické zariadenie	OBSAH : RE - ROZVÁDZAČ MERANIA SPOTREBY	VYPRACOVAL: Ing. Matúš ROSTECKÝ	LIST: 1 / 1	ČÍSLO: E203	