



KRIŽOVANIE PLYNOVÉHO POTRUBIA S KANALIZÁCIOU

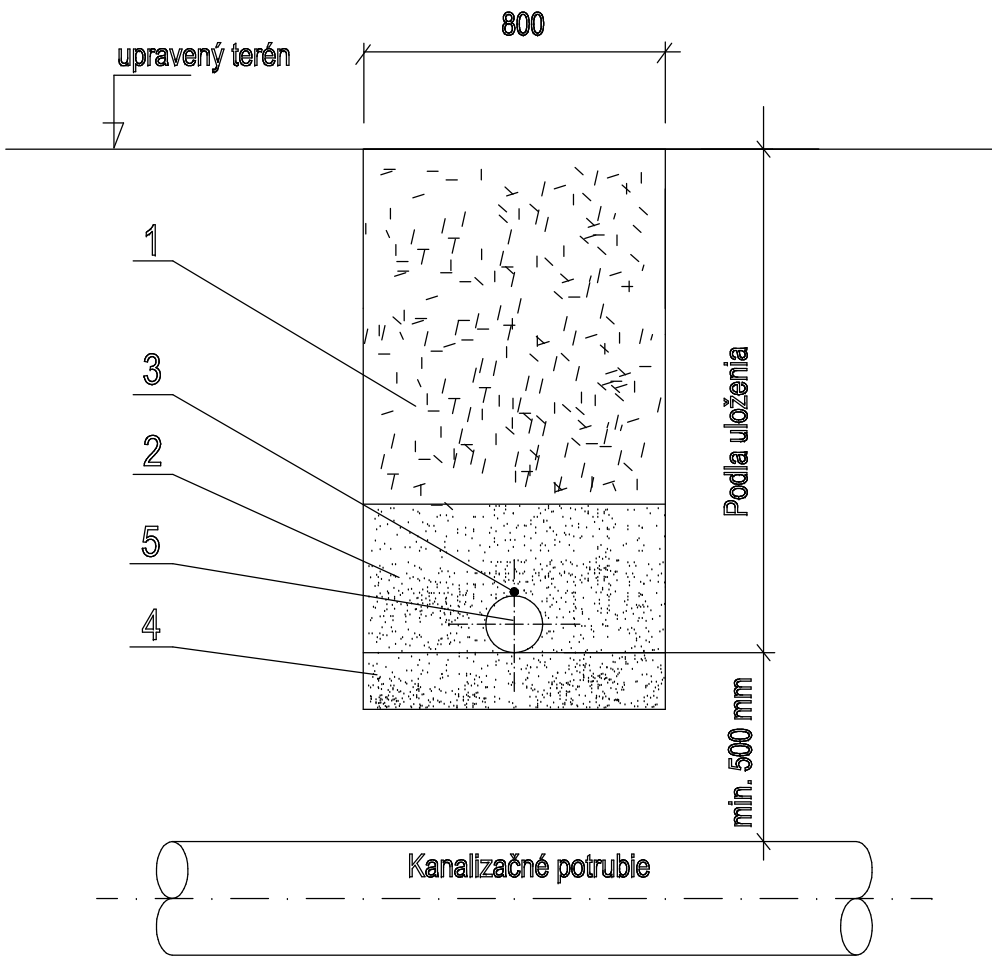

SÚBEH PLYNOVÉHO POTRUBIA S KANALIZÁCIOU

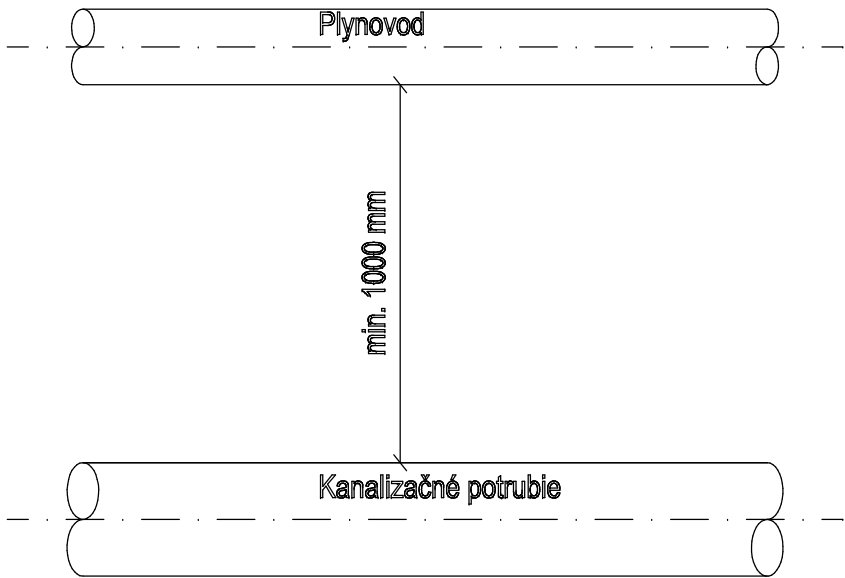

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSŤ V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODLA STN 73 6005. PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH VEDENÍ. ZEMNÉ PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 6005.

PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ NAVRHOVANÝCH VEDENÍ S EXISTUJÚCIMI PLYNÁRENSKÝMI ZARIADENIAMÍ TREBA DODRŽAŤ MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005 A TPP 9061 NASLEDOVNE:

DRUH VEDENIA	KRIŽOVANIE	SÚBEH
ELEKTRICKÉ VEDENIE DO 1 kV	0.10 m	0.60 m
VODOVOD	0.15 m	0.50 m
KANALIZÁCIA	0.50 m	1.00 m

Číslo	Popis materiálu
1	Zásyp - materiál z výkopu
2	Obsyp - štrkopiesok fr. 0 - 16 mm
3	Signalizačný vodič CYKY 2,5 mm2
4	Lôžko - piesok fr. 0 - 16 mm
5	STL Distribučný plynovod

PROJEKTOVANIE VODOVODOV a KANALIZÁCIÍ				ProEnvi s.r.o., Sándora Petöfiho 4628/31 929 01 Dunajská Streda	
Zodpovedný projektant: Ing. Rácz		Vypracoval: Ing. Rácz		Investor: Obec Holice Póšfa 151, 930 34 Holice	
AKCIA: ROZŠÍRENIE VEREJNÉJ KANALIZÁCIE V OBCI HOLICE				Stupeň	PS
				Dátum	október 2020
				Formát	2 x A4
				Mierka	1 : 50
PRÍLOHA: Križovanie a súbeh s plynovodom				Č. prílohy: 21	Paré číslo: