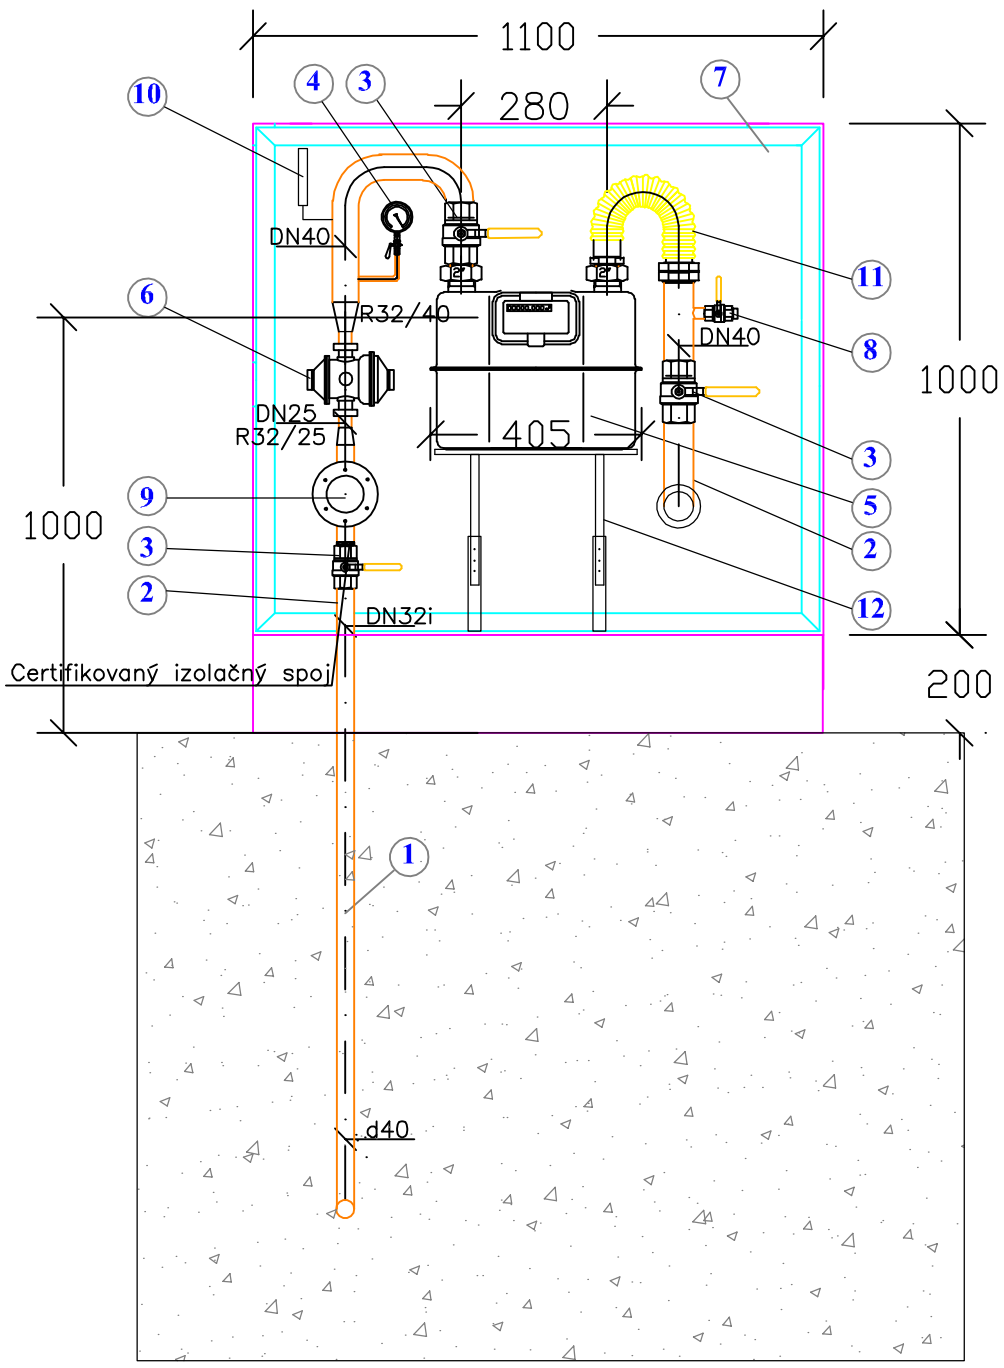

LEGENDA:

1	Ocelové bezšvové potrubie tr. 11 353.1 izolované BRALENOM DN32–100kPa
2	Ocelové bezšvové potrubie tr. 11 353.1 – DN32
3	Plynový guľový uzáver – DN 32,40
4	Manometer typu: 03 313–S, ø160mm, mer. rozsah: 0–4 kPa + trojc. tlakomer. kohút
	Návarok M20x1.5, L=60mm, mat.11 373.1 + kond. slučka zahnutá , M20x1,5/ PN250
5	Plynomer typu BK16–MT, DN 40, Q=0.1 ~ 25.0 m3/h
6	Regulátor tlaku plynu REGADA 40
7	Skrinka RaMZ plechová existujúca
8	Plynový guľový uzáver – DN 20 /odvzdušnenie/
9	Plynový filter – DN 32
10	Teplomer
11	Flexibilná hadica 2"
12	Nastaviteľná podpera plynomera

JEGON
Architektonická kancelária
Š. Kukuru 12, MICHALOVCE
www.jegon.sk
+421 (0)56 6433457

STUPEŇ PD:
STAVEBNÉ POVOLENIE

INVESTOR:	Hotelová akadémia, Radni čné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
MIESTO STAVBY:	ulica Slovenská 56/2551,k.ú. Spišská Nová Ves, p. č. 54, 89/3
AUTOR:	Ing. Jozef Gonos
ZOD.PROJEKTANT:	Ing. Ivan Sokologorský
PROJEKTANT:	Ing. Branislav Sokologorský
STAVBA:	**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU**
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - ŠKOLSKÝ INTERNÁT
NÁZOV VÝKRESU:	RaMZ

DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:
OPZ	1504	2xA4	09/2022	1:10

Č. PARE

Č.VÝKRESU: 1504-01-OPZ-04

TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA