



VZOROVÉ REZY VÝKOPOV

Mierka 1:20

Výkop vo voľnom teréne

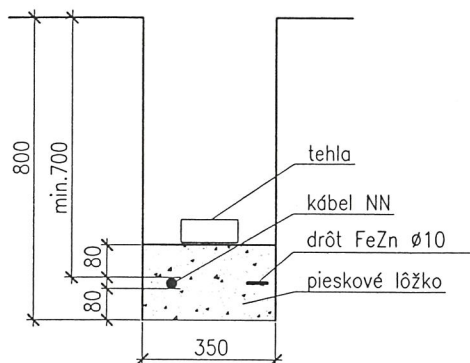

Križovanie s komunikáciou

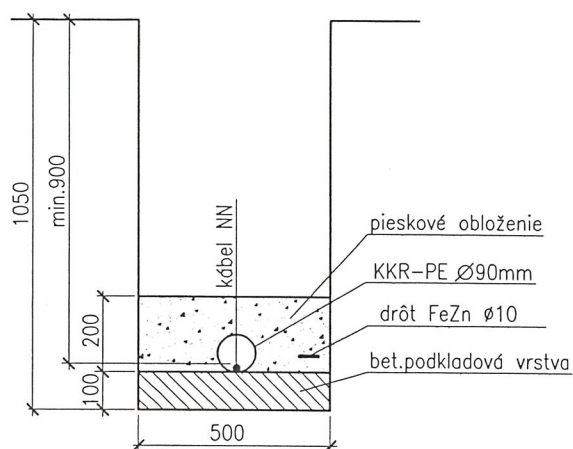

Poznámka:

Pri križovaní kábla NN rozvodu s podzemnými vedeniami T-com a plynovým potrubím SPP je potrebné zachovať odstupové vzdialenosti:
 -vertikálna vzdialenosť 0,4 m
 -horizontálna vzdialenosť 1m

M 1:20

VYPRACOVAL	Ing. Galeštok	KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Galeštok	SCHVÁLIL	
INVESTOR	MČ Košice-Západ		
STAVBA	REVITALIZÁCIA FONTÁNY V ZUZKINOM PARKU MČ Košice-Západ ELEKTROINŠTALÁCIA	OBEC: KE-Západ	Č. STAVBY: 2111.1
		STUPEŇ: Projekt	POČET A4: 2
		DÁTUM: 11/2021	ARCH.S: 111_rez
OBSAH	Vzorový rez výkopu	ARCH.Č :	G-2III.1.ES-4