



PÓDORYS 3.NP - JESTVUJÚCI STAV

- Poznámka 1
- Jestvujúcce laticové vykurovacie teleso zvesl, osadit od jestvujúcich náterov napr. niekoľkonásiln (otrápkosmal), opatit novým náterom alebo nástriekom a osadiť na pôvodné miesto po rekonštrukcii priestoru.
- Poznámka 2
- Jestvujúcce laticové vykurovacie teleso zvesl, osadit od jestvujúcich náterov napr. niekoľkonásiln (otrápkosmal), opatit novým náterom alebo nástriekom a osadiť na nov. miesto po rekonštrukcii priestoru, upraviť
- Poznámka 3
- Jestvujúcce laticové vykurovacie teleso zvesl, osadit od jestvujúcich náterov napr. niekoľkonásiln (otrápkosmal), opatit novým náterom alebo nástriekom a osadiť na nov. miesto po rekonštrukcii priestoru, upraviť
- Poznámka 4
- Jestvujúcce oceľové doskové vykurovacie teleso zvesl, osadit a osadiť na pôvodné miesto po rekonštrukcii priestoru.
- Poznámka 5
- Jestvujúcce oceľové doskové vykurovacie teleso demontovať a nahradit novým vykurovacím telesom po rekonštrukcii priestoru.

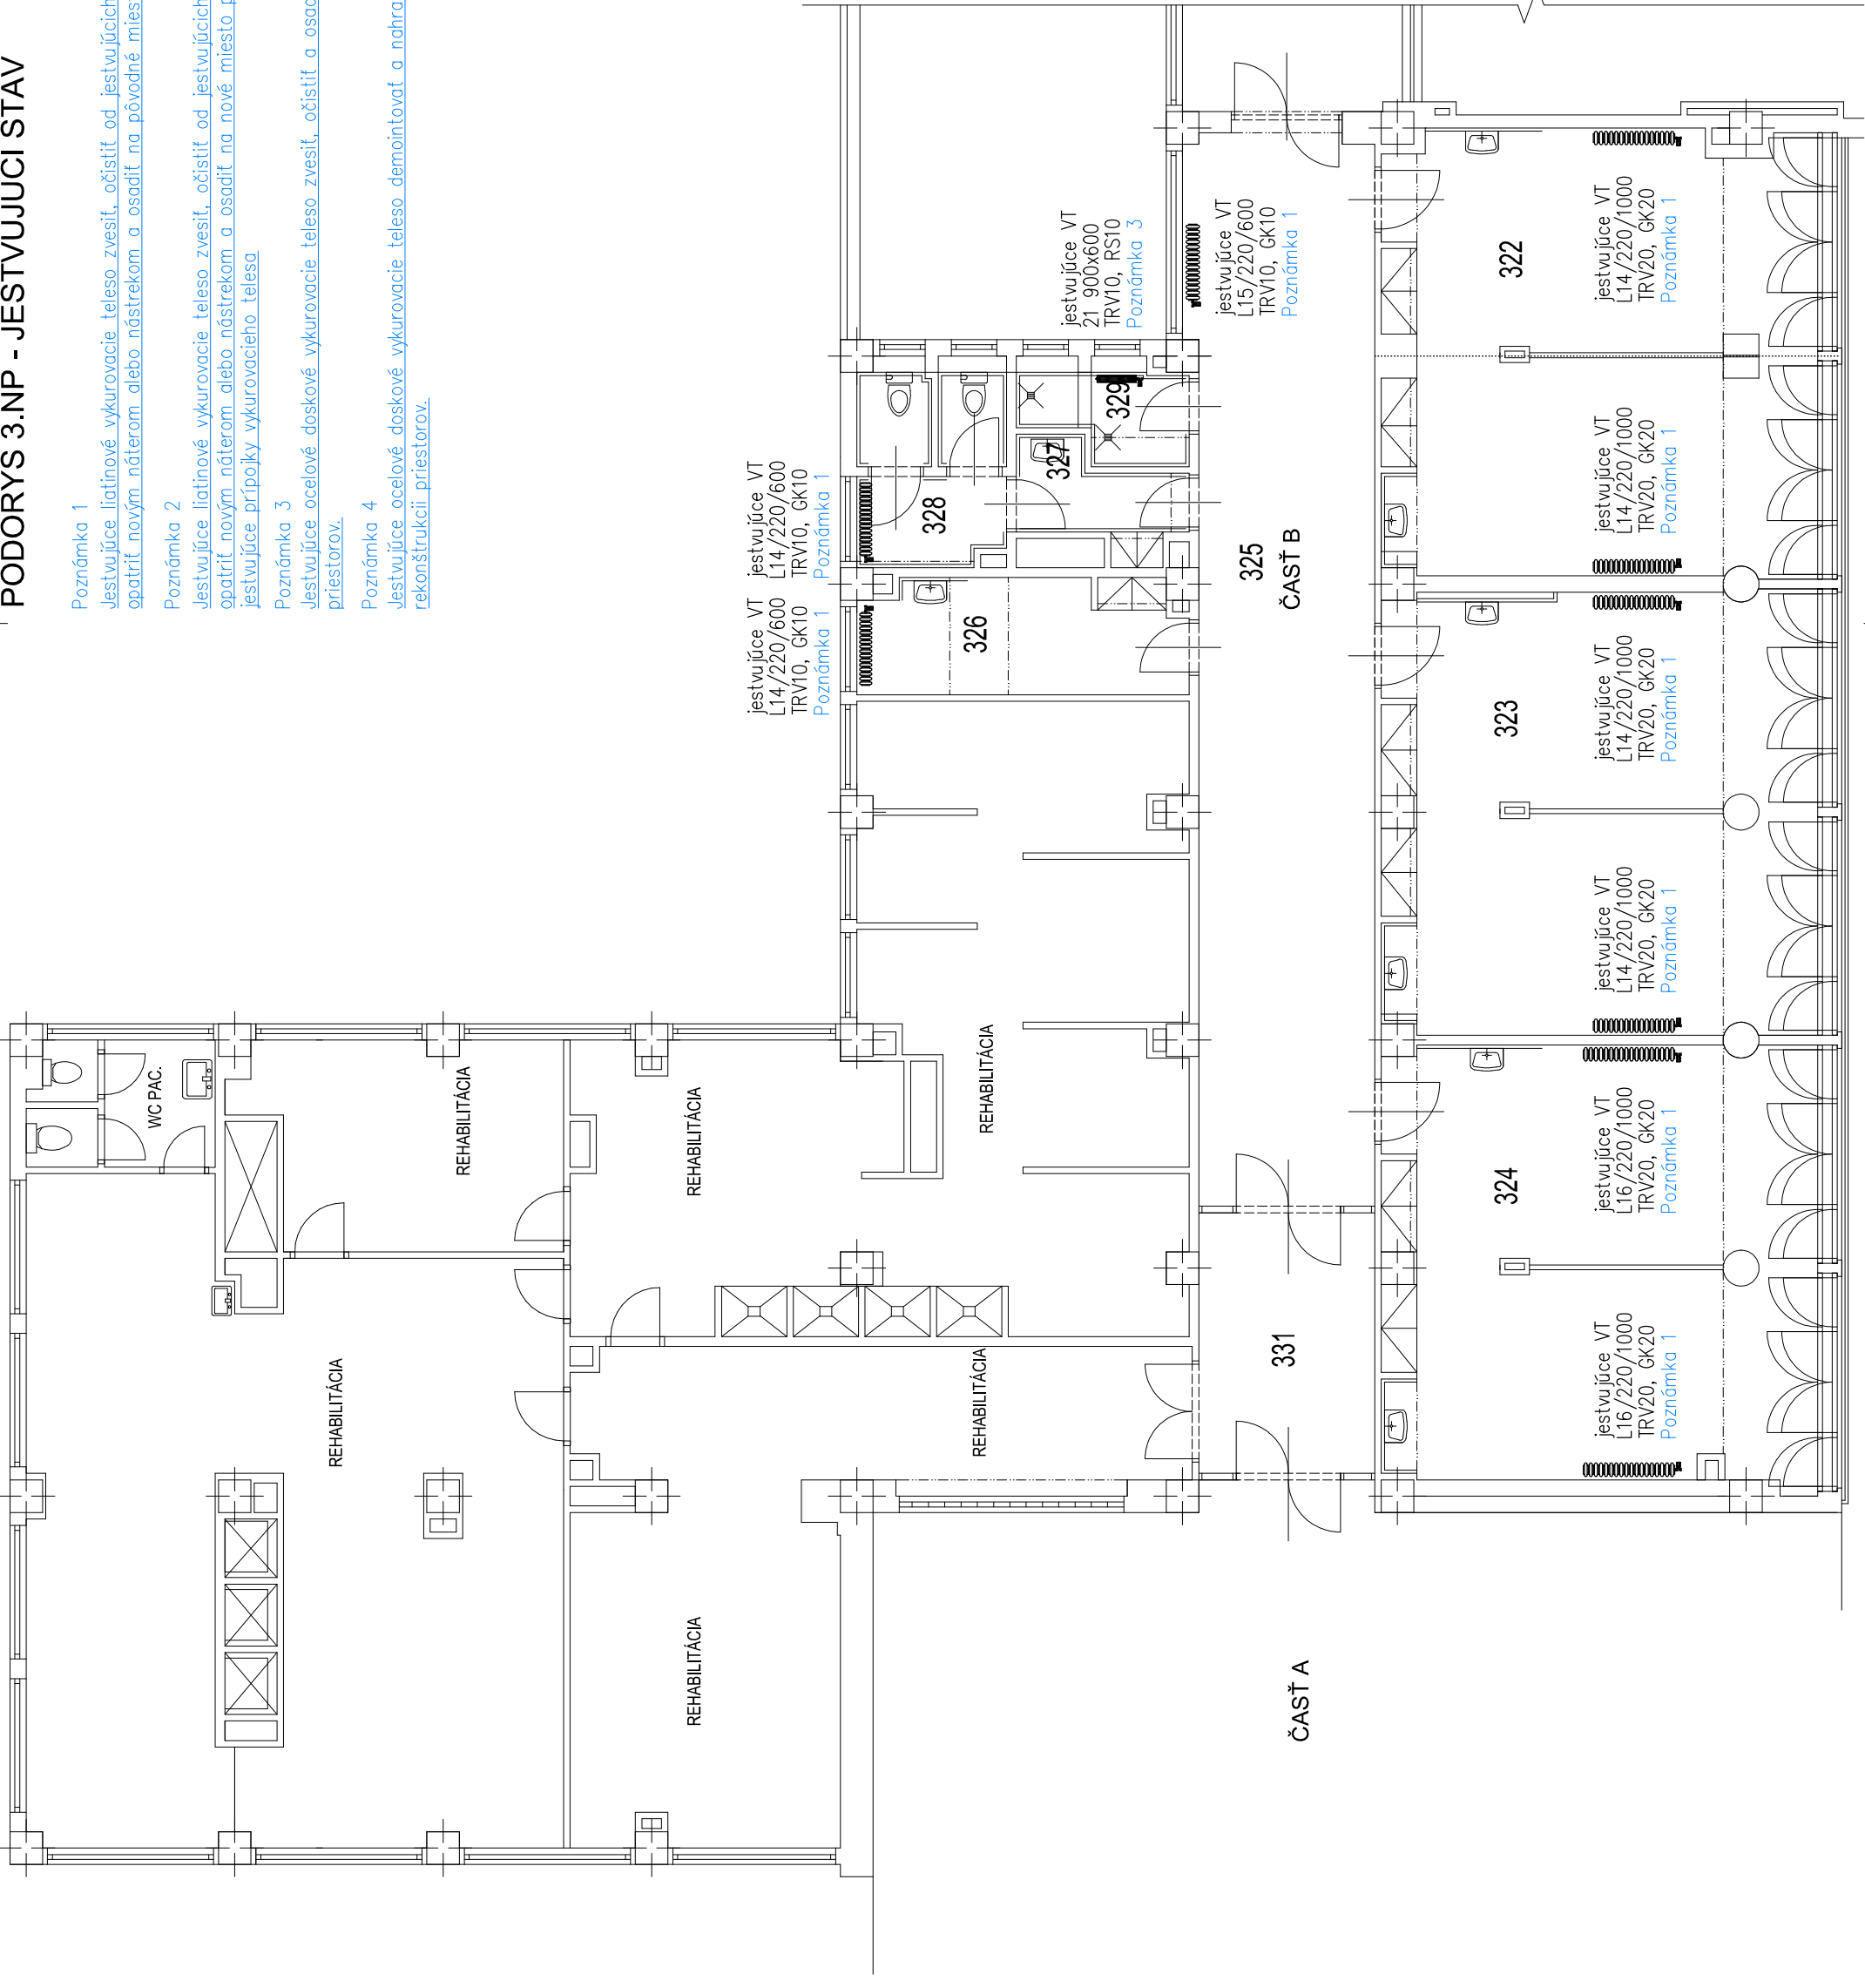

PÓDORYS 3.NP - NOVÝ STAV

- Poznámka 1
- Jestvujúcce laticové vykurovacie teleso zvesl, osadit od jestvujúcich náterov napr. niekoľkonásiln (otrápkosmal), opatit novým náterom alebo nástriekom a osadiť na pôvodné miesto po rekonštrukcii priestoru.
- Poznámka 2
- Jestvujúcce laticové vykurovacie teleso zvesl, osadit od jestvujúcich náterov napr. niekoľkonásiln (otrápkosmal), opatit novým náterom alebo nástriekom a osadiť na nov. miesto po rekonštrukcii priestoru, upraviť
- Poznámka 3
- Jestvujúcce laticové vykurovacie teleso zvesl, osadit od jestvujúcich náterov napr. niekoľkonásiln (otrápkosmal), opatit novým náterom alebo nástriekom a osadiť na nov. miesto po rekonštrukcii priestoru, upraviť
- Poznámka 4
- Jestvujúcce oceľové doskové vykurovacie teleso zvesl, osadit a osadiť na pôvodné miesto po rekonštrukcii priestoru.
- Poznámka 5
- Jestvujúcce oceľové doskové vykurovacie teleso demontovať a nahradit novým vykurovacím telesom po rekonštrukcii priestoru.

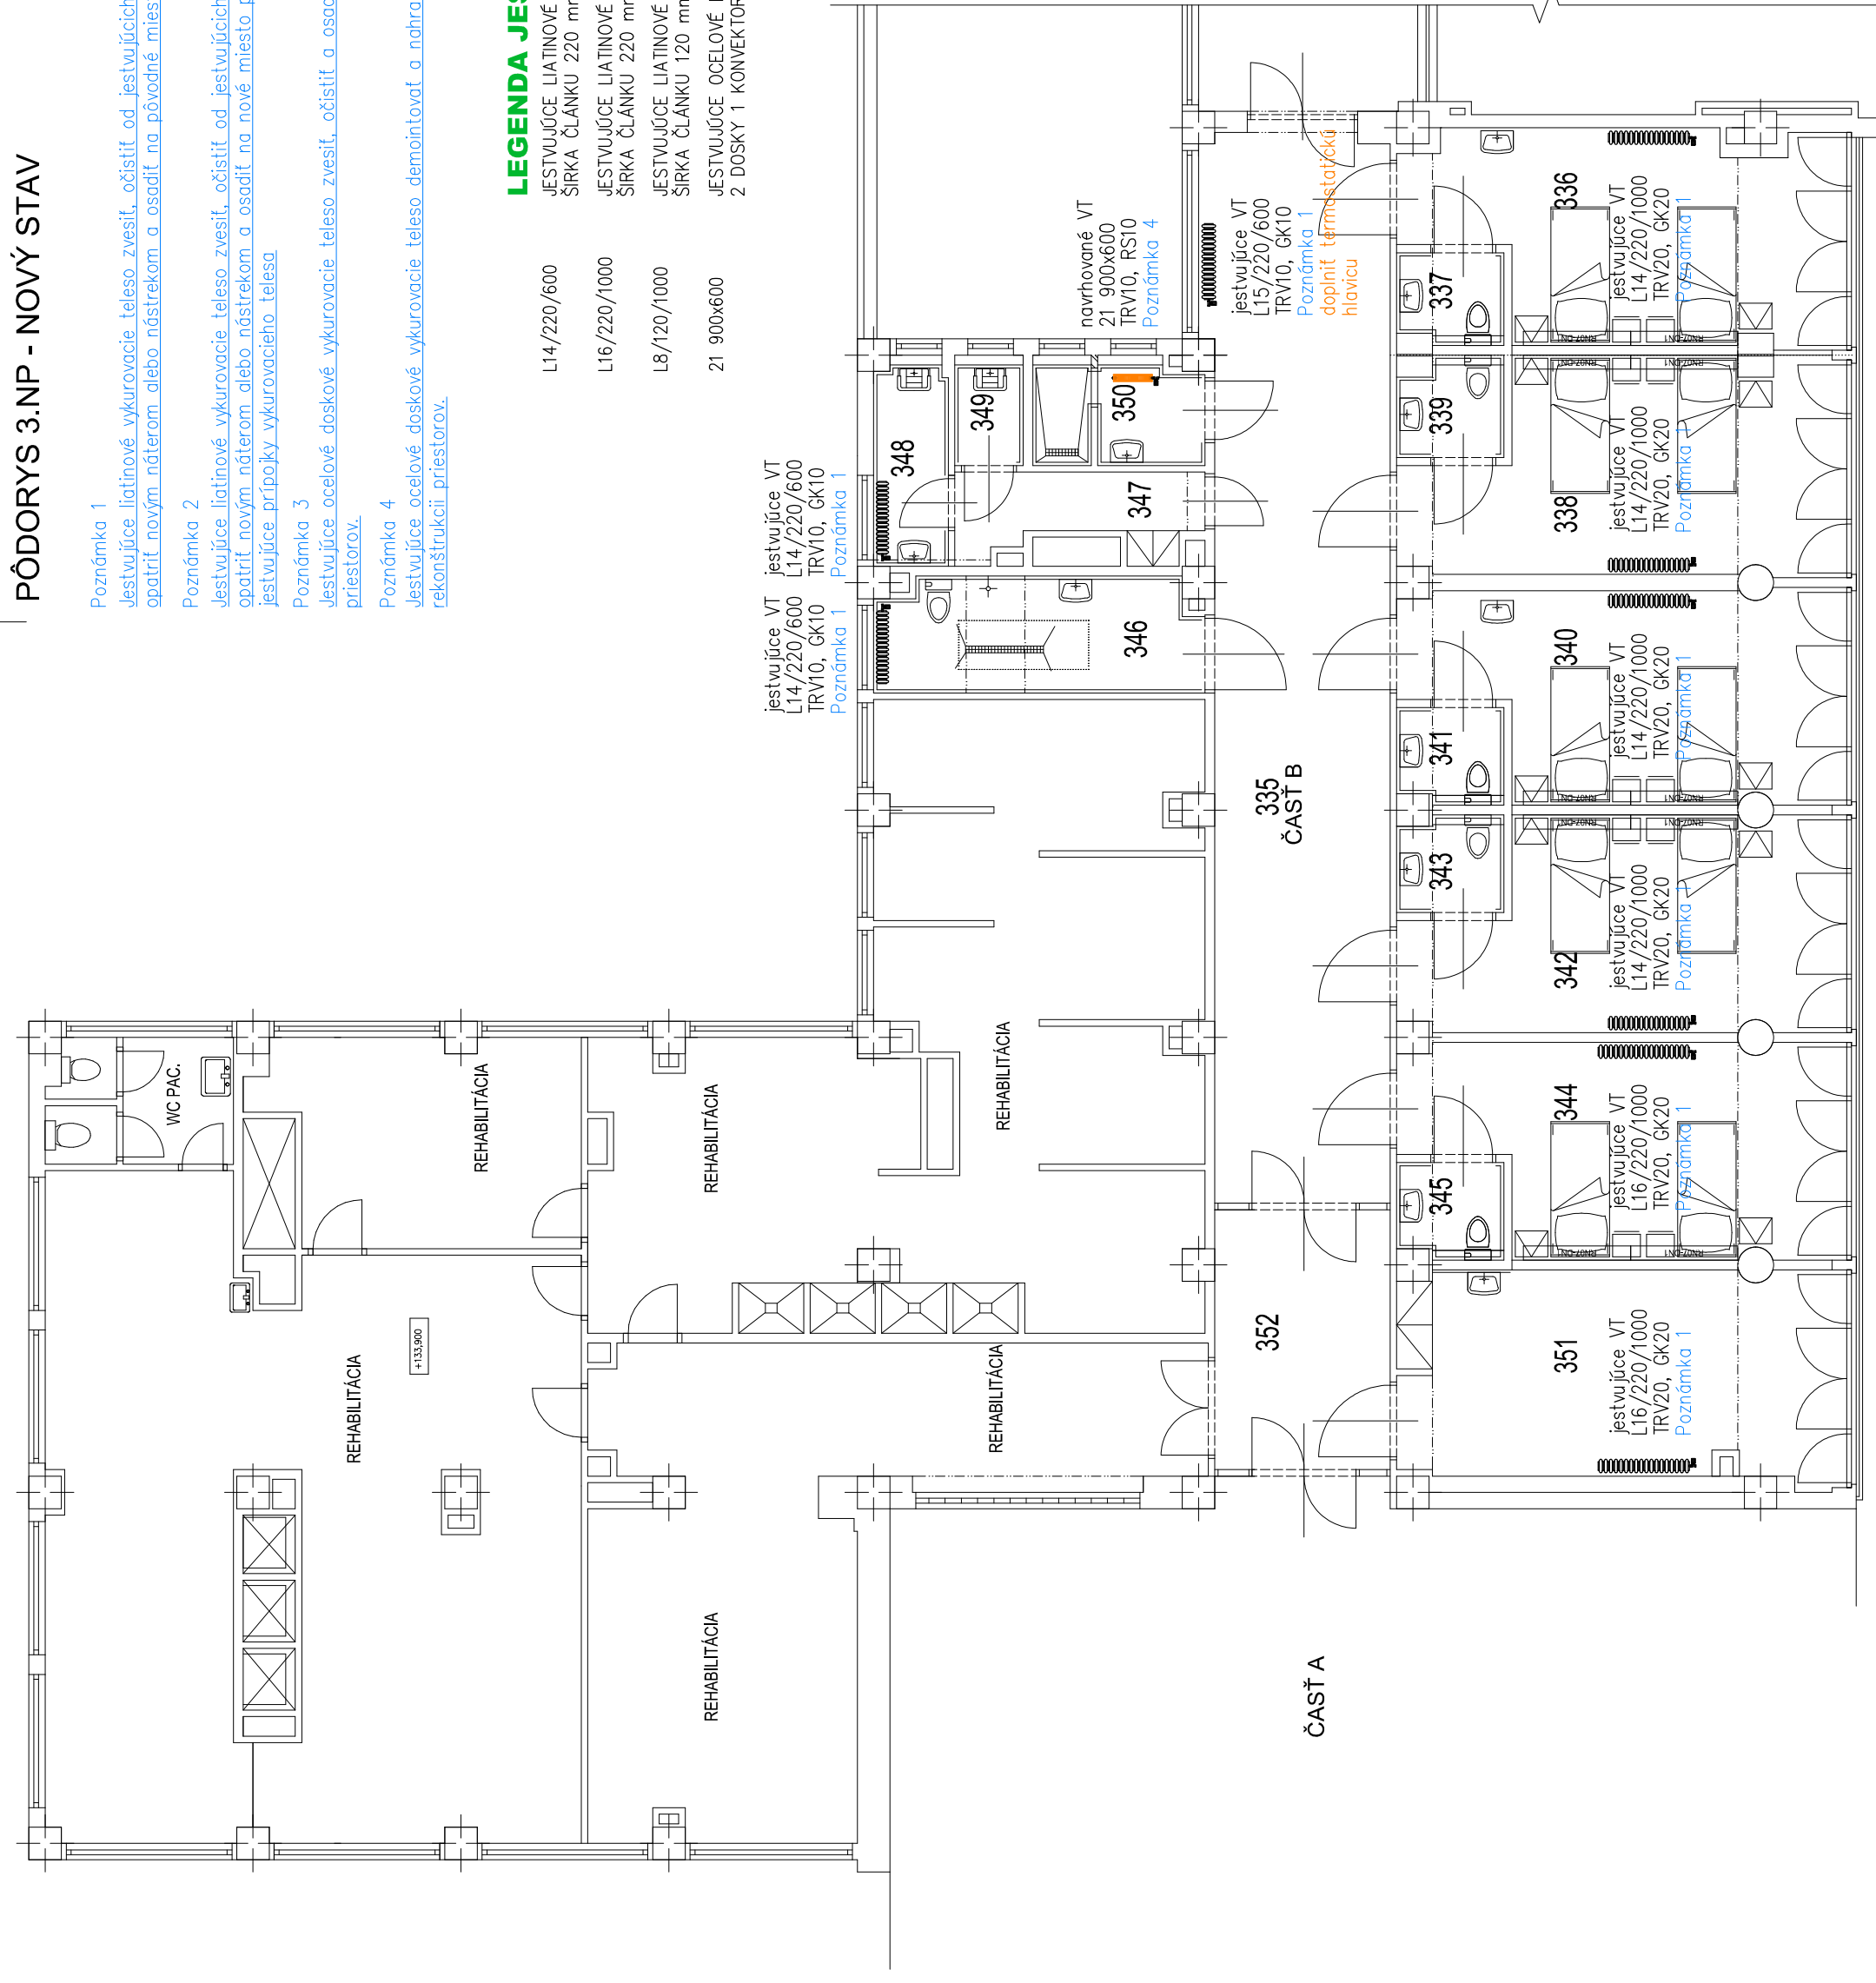


LEGENDA MESTNOSTI

M.Č.	NÁZOV MESTNOSTI
317	CHOBA
318	SKLAD
319	SKLAD SPINAVEJHO PRADLA
320	PREDSEŇ WC PAC
321	WC PAC
322	4.0ŽŇOVÁ IZBA PAC
323	4.0ŽŇOVÁ IZBA PAC
324	4.0ŽŇOVÁ IZBA PAC
325	CHOBA
326	UPRATOVÁČKA
327	PREDSEŇ WC PAC
328	WC PAC
329	KUPEĽNÁ PAC
330	CHOBA
331	CHOBA

LEGENDA JESTVUJÚCICH VYKUROVACÍCH TELIES:

- Jestvujúcce laticové vykurovacie teleso počet článkov 14, šírka článku 220 mm, výška článku 600 mm,
- Jestvujúcce laticové vykurovacie teleso počet článkov 16, šírka článku 220 mm, výška článku 1000 mm,
- Jestvujúcce laticové vykurovacie teleso počet článkov 8, šírka článku 120 mm, výška článku 1000 mm,
- Jestvujúcce oceľové doskové vykurovacie teleso v prevedení kompaktné 2 dosky 1 konektor, výška 900 mm dĺžka 600 mm

SITUÁČNÁ SCHÉMA – CHIRURGICKÝ MONOBLOK

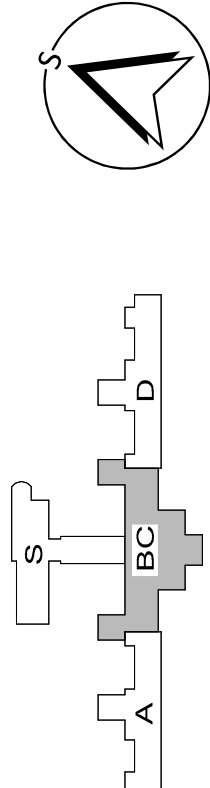

Pri montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP.


Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčame pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

VYPRACOVAL	NAVRHOL	HP	ASDM s.r.o.
Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Jura JÚTY	Spoločnosť ASDM s.r.o. Kollárova 100, 47 689 483, IČ DPH: SK20201884 www.asdm.sk, info@asdm.sk +421 97 531 529
INVESTOR	NUTČIBACHCH, VÝŠNÉ HAGY 1, 059 84 VÝŠNÉ HAGY	STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE REVITALIZÁCIU ODDIELNA PNEUMOLOGIE A FIZIOLOGIE NUTČIBACHCH - VÝŠNÉ HAGY
OBJEKT	STAVEBNÉ ÚPRAVY ODDIELNA	STUPEN	Projekt
OBSAH	B.C NA III.NP	MIERKA	1:100
		ARCH.C.	
			UV/01

LEGENDA MESTNOSTI

M.Č.	NÁZOV MESTNOSTI
327	SKLAD
328	WC - SPRCHA ZAMESTNANCI
329	WC ZAMESTNANCI
330	JEDÁLEN PACIENTI
331	ČADOVÁ KUCHYNKA
332	INŠPEKČNÁ IZBA LEKAROV
333	VÝŠŤOVNÁ
334	CHOBA
335	WC PACIENTI
336	2.0ŽŇOVÁ IZBA
337	WC PACIENTI
338	2.0ŽŇOVÁ IZBA
339	WC PACIENTI
340	2.0ŽŇOVÁ IZBA
341	WC PACIENTI
342	2.0ŽŇOVÁ IZBA
343	WC PACIENTI
344	2.0ŽŇOVÁ IZBA
345	WC PACIENTI
346	KUPEĽNÁ MOBILNÝ PACIENTI
347	CHOBA
348	ČISTICA MESTNOSTI
349	UPRATOVÁČKA
350	SPRCHA PACIENTI
351	PRACOVNÁ LEKAROV
352	CHOBA

SITUÁČNÁ SCHÉMA – CHIRURGICKÝ MONOBLOK

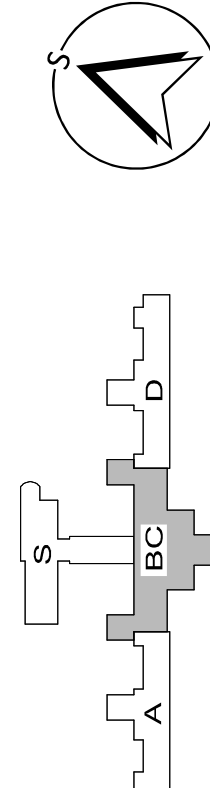

Pri montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčame pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

VYPRACOVAL	NAVRHOL	HP	ASDM s.r.o.
Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Jura JÚTY	Spoločnosť ASDM s.r.o. Kollárova 100, 47 689 483, IČ DPH: SK20201884 www.asdm.sk, info@asdm.sk +421 97 531 529
INVESTOR	NUTČIBACHCH, VÝŠNÉ HAGY 1, 059 84 VÝŠNÉ HAGY	STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE REVITALIZÁCIU ODDIELNA PNEUMOLOGIE A FIZIOLOGIE NUTČIBACHCH - VÝŠNÉ HAGY
OBJEKT	STAVEBNÉ ÚPRAVY ODDIELNA	STUPEN	Projekt
OBSAH	B.C NA III.NP	MIERKA	1:100
		ARCH.C.	
			UV/02