

# ROZVÁDZAČ RP90

Krytie pri uzatv. dverách IP30

Krytie pri otvor. dverách IP20

Vývody: Hore

Prívod: Zdola

Farba: ŠTANDARD

Modulárna rozvodnica, pod omietku. 48 modulov

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S



OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI


OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN

411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

AUTOR PROJEKTU: ING. MICHAL BORŠČ, ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ			 <b>DAR KOM s.r.o.</b> DVORKINOVA 5, KOŠICE 040 22, TEL.Č: 0908 364 696 IČO: 46304193, DIČ: 2023326734, DIČ DPH: SK2023326734		
VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ	ING. NORBERT HORVÁTH	BC. SAMUEL OBRIN			
					
STAVEBNÍK: SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ	KAT. ÚZEMIE: SEVERNÉ MESTO		FORMÁT		14xA4
MIESTO STAVBY: KOMENSKÉHO 44, 040 01 KOŠICE	PAR. Č.: 2778/1, 2778/6		DÁTUM		OKTÓBER 2023
STAVBA: <b>EXCELENTNÍ V ELE, AUT A IT PRE 21. STOROČIE</b> <b>SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ</b>			Č.ZÁKAZKY		2301/P
			KÓTOVANÉ		mm
			PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY		
			ELEKTROINŠTALÁCIA		
OBJEKT: SO-04 BUDOVA "E + G2"			MIERKA :		---
OBSAH : ROZVÁDZAČ RP90			VÝKRES Č.		<b>E4.2.1-16</b>
AKÉKOL'VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!					

ROZVÁDZAČ RP90

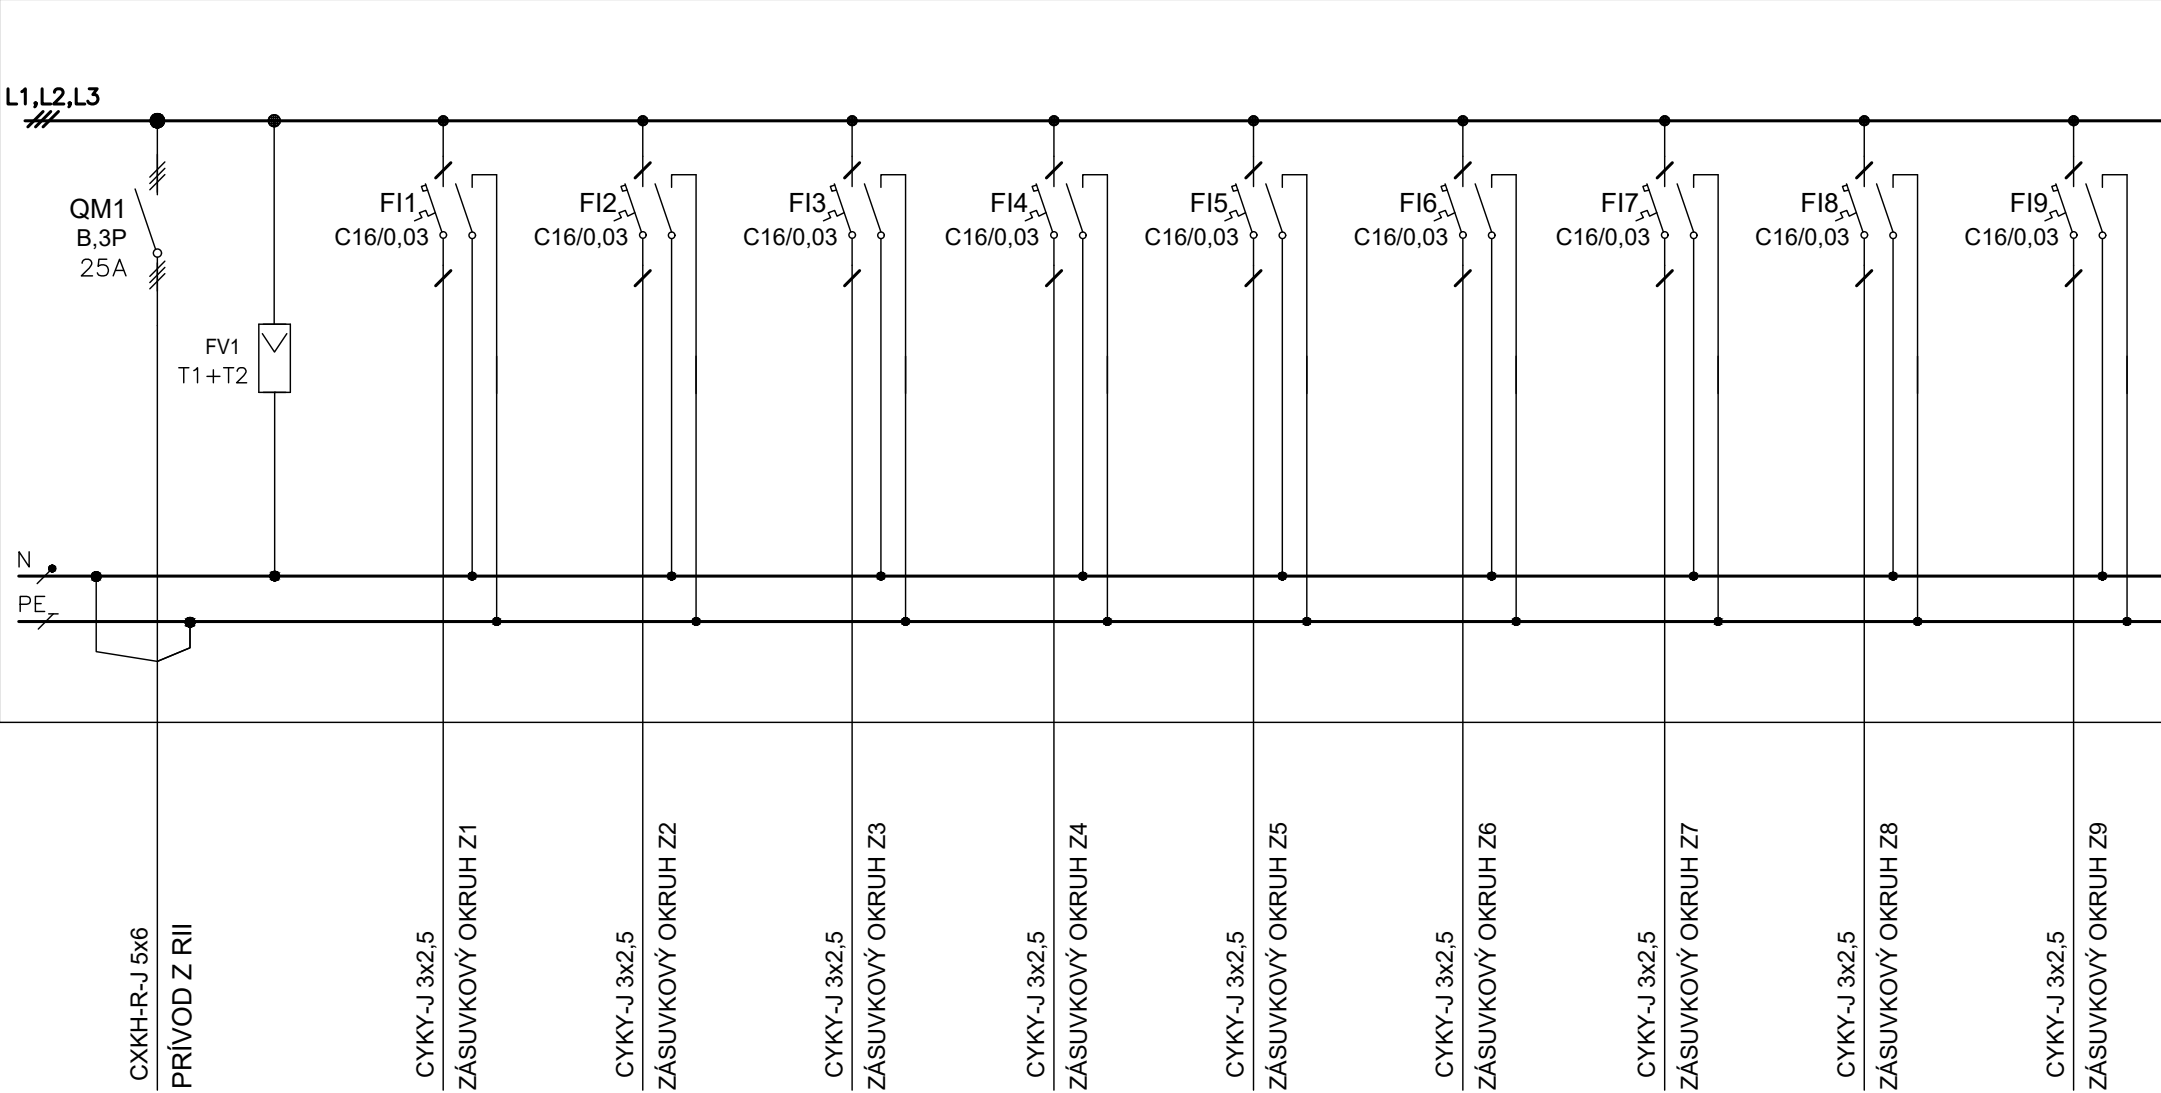

ROZVÁDZAČ RP90

