

ROZVÁDZAČ RP106

Krytie pri uzatv. dverách IP30

Krytie pri otvor. dverách IP20

Vývody: Hore

Prívod: Zdola

Farba: ŠTANDARD

Modulárna rozvodnica, pod omietku. 72 modulov

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S


OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI


OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN

411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

AUTOR PROJEKTU: ING. MICHAL BORŠČ, ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ			 DAR KOM s.r.o. DVORKINOVA 5, KOŠICE 040 22, TEL.Č: 0908 364 696 IČO: 46304193, DIČ: 2023326734, DIČ DPH: SK2023326734	
VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ	ING. NORBERT HORVÁTH	BC. SAMUEL OBRIN		
				
STAVEBNÍK: SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ	KAT. ÚZEMIE: SEVERNÉ MESTO		FORMÁT	14xA4
MIESTO STAVBY: KOMENSKÉHO 44, 040 01 KOŠICE	PAR. Č.: 2778/1, 2778/6		DÁTUM	OKTÓBER 2023
STAVBA: EXCELENTNÍ V ELE, AUT A IT PRE 21. STOROČIE SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ			Č.ZÁKAZKY	2301/P
			KÓTOVANÉ	mm
			PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
			ELEKTROINŠTALÁCIA	
OBJEKT: SO-04 BUDOVA "E + G2"			MIERKA :	---
OBSAH : ROZVÁDZAČ RP106			VÝKRES Č. E4.2.1-17	
AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!				

ROZVÁDZAČ RP 106

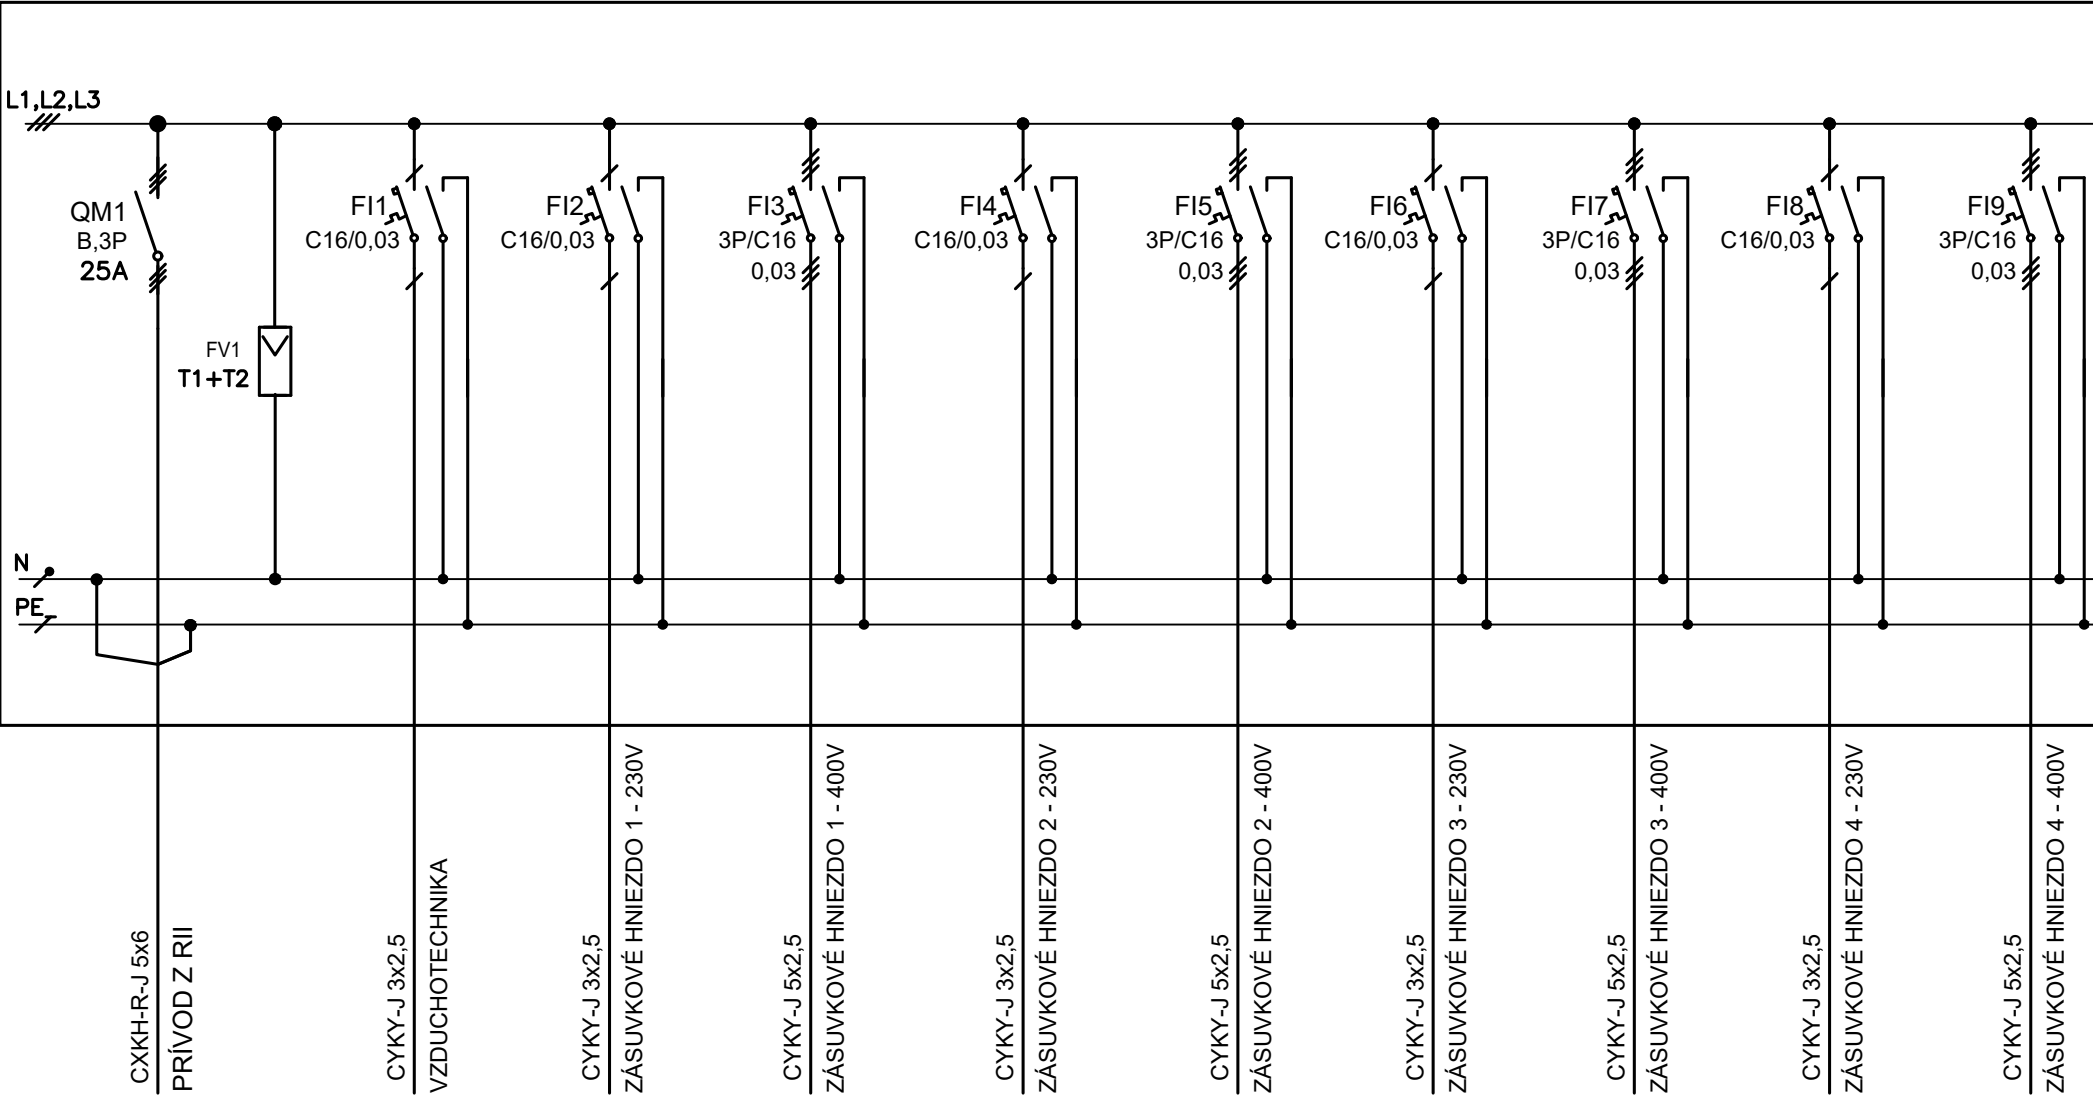

ROZVÁDZAČ RP 106

L1,L2,L3

N
PE

FI10
C16/0,03

FI11
3P/C16
0,03

FI12
C16/0,03

FI13
3P/C16
0,03

FI14
C16/0,03

FI15
3P/C16
0,03

FI16
C16/0,03

FI17
C16/0,03

FI18
C16/0,03

FI19
C16/0,03

CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÉ HNIEZDO 5 - 230V

CYKY-J 5x2,5
ZÁSUVKOVÉ HNIEZDO 5 - 400V

CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÉ HNIEZDO 6 - 230V

CYKY-J 5x2,5
ZÁSUVKOVÉ HNIEZDO 6 - 400V

CYKY-J 3x2,5
ZÁSUVKOVÉ HNIEZDO 7 - 230V

CYKY-J 5x2,5
ZÁSUVKOVÉ HNIEZDO 7 - 400V

CYKY-J 3x2,5
NAPÁJACÍ STLPIK 1

CYKY-J 3x2,5
NAPÁJACÍ STLPIK 2

CYKY-J 3x2,5
NAPÁJACÍ STLPIK 3

CYKY-J 3x2,5
RACK106

