

KAZETOVÝ STROP

DLP 150/50 s prepážkou
NEDELENÝ KRYT dl 2m


DLP 150/50 s prepážkou
DELENÝ KRYT dl 1m

Zásuvky 2xRJ45 cat 6A

Zásuvky 16A/230V

Zásuvka 16A/400V



STOL

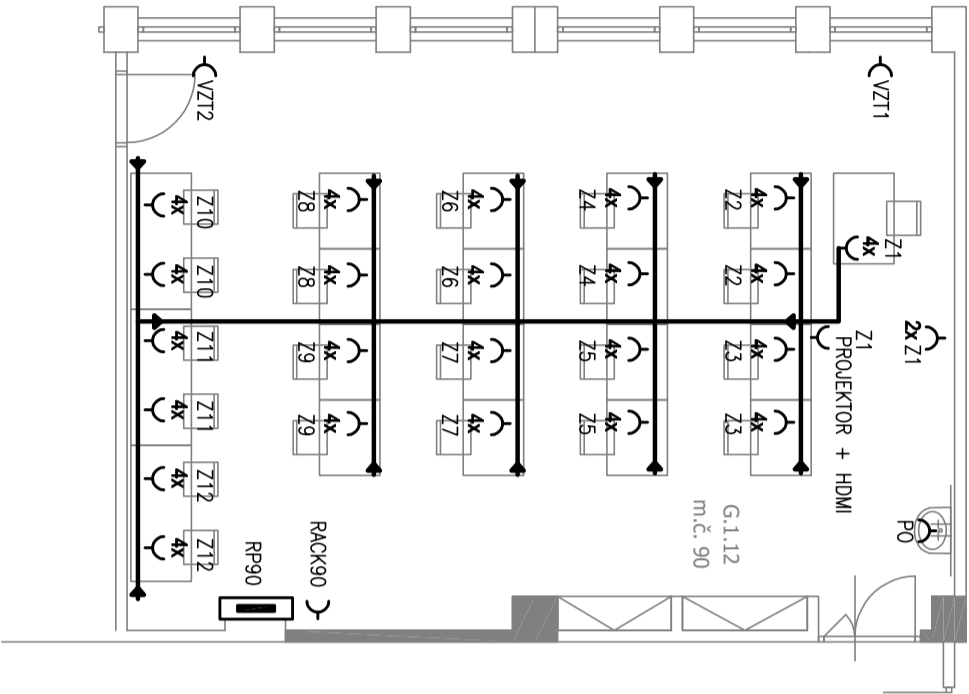


LEGENDA :

- ┐ ZASUVKA, ZAPUSTENÁ, 16A, 230V, IP 20
- ┐ ZASUVKA, ZAPUSTENÁ, 16A, 230V, IP 20, PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ
- ┐ ZASUVKA, ZAPUSTENÁ, 16A, 230V, IP 20, JEDNOTKA VZDUCHOTECHNIKY

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANNE OPATRENIA PRED ZASAHOJOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANA ZAKLADNÁ : 412 IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHOE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENIM NÁPAJANIA V SIETI TN
411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRODDOVÝMI CHRÁNIČMI

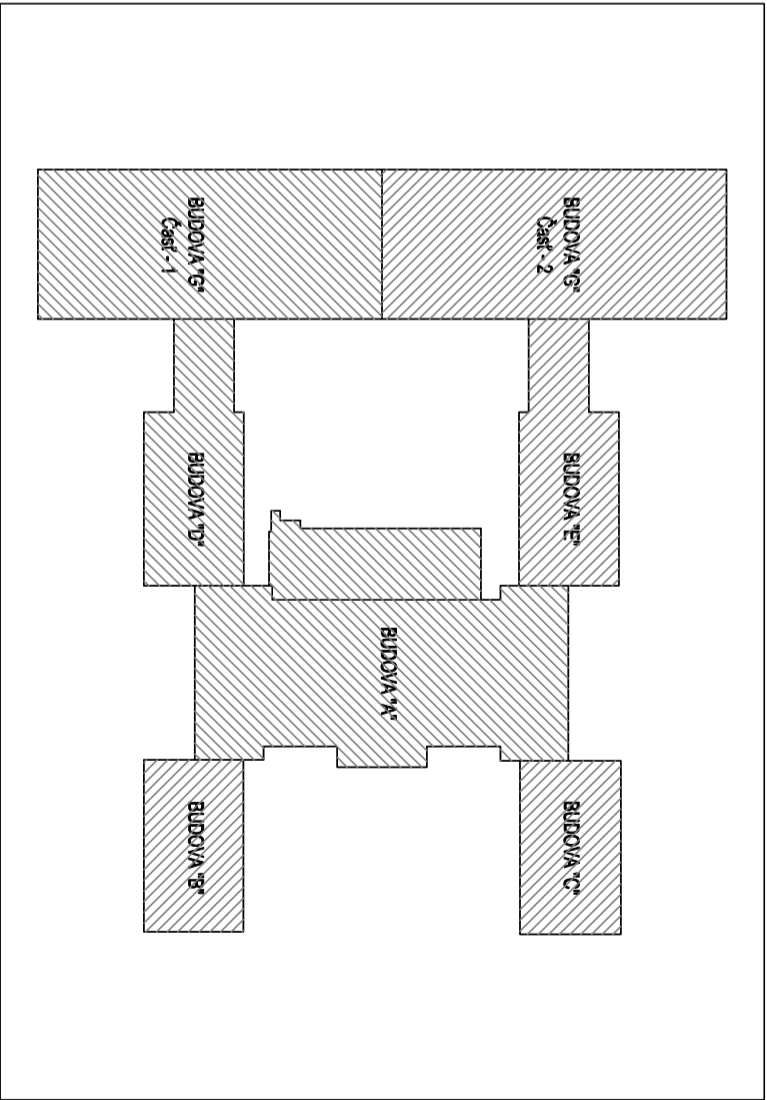

| | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|------------|--|--------------------|--------------|
| AUTOR PROJEKTU: ING. MICHAL BORŠČ, ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ | | | | <div><p>DAR KOM s.r.o.</p><p>DVORKINOVA 5, KOŠICE 040 22, TEL.Č: 0908 364 696 IČO: 46304193, DIČ: 2023326734, DIČ DPH: SK2023326734</p></div> | | |
| VEDÚCI PROJEKTANT | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | | | | |
| ING. DANIELA KOMENDÁTOVÁ | ING. NORBERT HORVÁTH | BC. SAMUEL OBRIN | | | | |
| STAVEBNÍK: <i>Komár</i> SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ | KAT. ÚZEMIE: SEVERNÉ MESTO | | | | | |
| MESTO STAVBY: KOMENSKÉHO 44, 040 01 KOŠICE | PAR. Č.: 2778/1, 2778/6 | | | | | |
| STAVBA: | FORMÁT | | | | | |
| EXCELENTNÝ V ELE, AUT A IT PRE 21. STOROČIE | | | DÁTUM | | | 2044 |
| SPŠ - ELEKTROTECHNICKÁ | | | Č. ZAKAZKY | | | OKTÓBER 2023 |
| | | | KÓTOVANÉ | 2301/P | | |
| | | | | mm | | |
| OBJEKT: | SO-04 BUDOVA "E + G2" | | | PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY | | |
| ELEKTROINŠTALÁCIA | | | | | | |
| OBSAH : | M. Č. 90 - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY | | | MIERKA : | | |
| | | | | 1:100 | VÝKRES Č. E4.2.1-5 | |
| AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TETO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ! | | | | | | |