


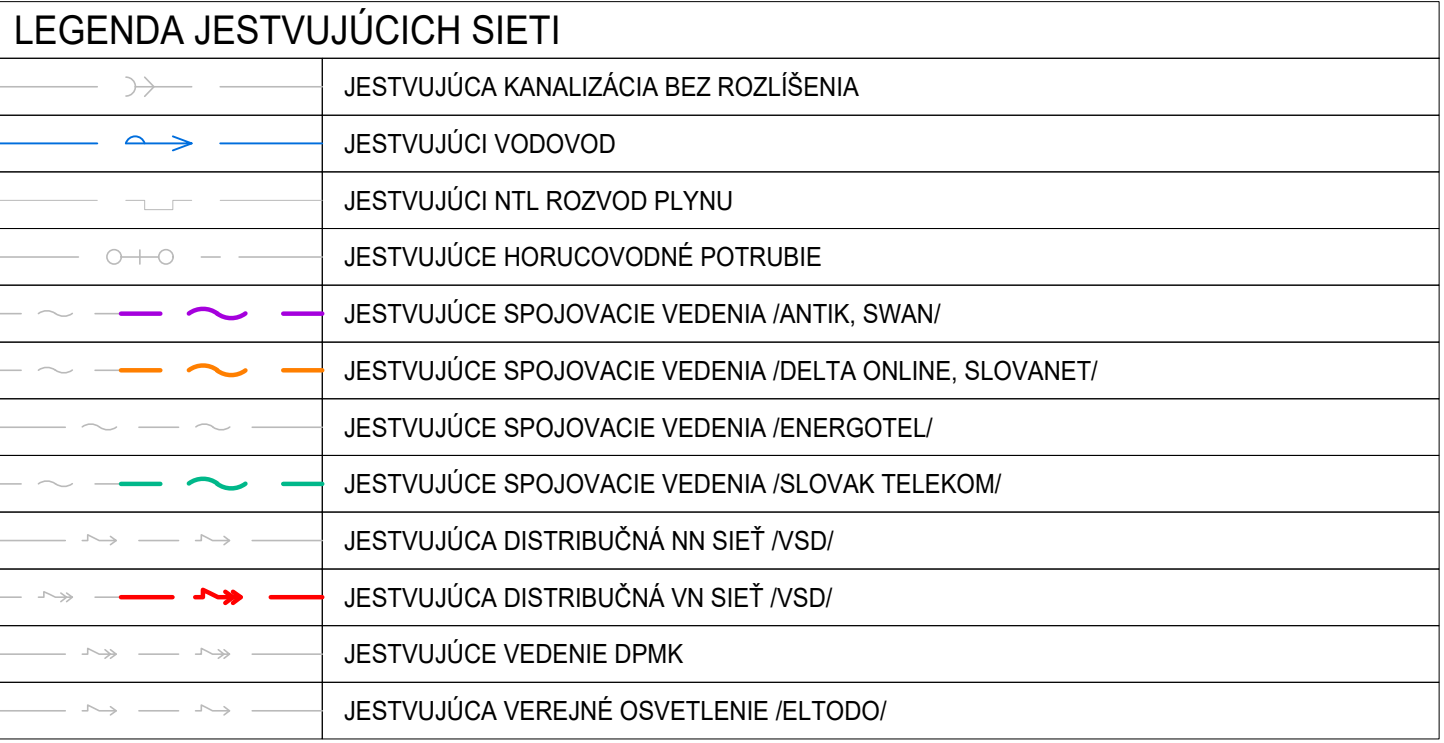

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALKENOSTI 22 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /													
DRUH VEDENIA		SILOVÉ KÁBELY				ZDARMAČOVACIE VEDENIA / SYNOVOVODY							
		1 kV	10 kV	35 kV	110 kV	NECHRÁNENÉ	V CHRÁNENÍ	0,005 MPa	0,03 MPa	VODOVODNÉ POTRUBIE	TEPELNÉ VEDENIE	KÁBELOVODY	STORY
22 - kV	VODOROVNÉ VZDIALKENOSTI / SÚBEH / v / m /	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	1,00	0,30	0,50
	ZVISLÉ VZDIALKENOSTI / KRÍŽOVANIA / v / m /	0,20	0,20	0,20	0,25	0,80	0,10	0,10	0,20	0,20 ² 0,40 ²	0,50	0,30	0,50

- 1 - kábel nižšieho napätia uložený v chráničke
- 2 - nechránené
- 3 - v kanáli, alebo v betónových chráničkach
- 4 - kábel v chráničke presahujúci plynovod na každú stranu o 1,00 m. Pre kábel bez ochranného krytu sa zvyšujú vzdialenosti takto : Pri križovaní s plynovodom s kábelmi do 35 kV na 0,40 m. Pri križovaní strednotlak. plynovodu s kábelmi do 10 kV na 1,00 m, s kábelmi do 35 kV na 1,5 m.
- 5 - pri uložení v chráničke možno pramene znižť.

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALKENOSTI 1 kV KABELOVÉHO VEDENIA OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /									
SILNOPRÚD. KABELOVÉ VEDENIA	DRUH VEDENIA	SILNOPRÚD., KAB. DO 22 kV	PLYNOVODY						
			TELEFON KABELE	40-0,005 MPa	40-0,3 MPa	VODOVODNÉ POTRUBIA	TEPELNÉ VEDENIA	KANALIZAČNÉ STOKY	
	VODOROVNÉ VZDIALKENOSTI / SÚBEH / v m /	0,2	1 1	0 1	0,4	0,6	0,4	0,3	0,5
	KRÍŽOVÉ VZDIALKENOSTI / ZVISLO VEDENIA / v m /	0,2	1 1	0 2	0 3	0,4	0,4 1 2	0,3	0,3

POZNÁMKA: 1 - nechránené
2 - chránené
3 - ak je kábel v ochr. trúbke min. 1 m vpravo - vľavo, môže byť 0,1 m

UPOZORNĚNÍ: JE MOŽNÉ NAHRADIT OBOJEMÝMI MATERIÁLI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNÍMI VLASTNOSTI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKŮ !!!

PRI APLIKACII VŠETKÝCH MATERIÁLŮ, KONŠTRUKCII A PRÁKOV DOBŮRÁ TECHNOLÓGICKÁ A MONTÁŽNÁ POKRYV V ZÁVISLOSTI OD APLIKOVANÝCH HMŤ A TECHNOLÓGIÍ PODLAŽKY, POKRYVŮ, PŘEDPISŮV V TECHNIKÁCH LÍSTŮ A PLATINÍCH ŠTÍTŮ

TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKEM FIRMY d.p.s. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHOTO VÝKRESU JE PŘEDMĚTOM OBCHODNĚHO JAKOSTIVA FIRMY POŽÁDÁ, ZVĚŘENÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ NA ÚČELY INÉ STAVBY, UKÁZAT Z NĚHO ODSPIS, VÝPISY ALEBO KÓPIE BEZ PÍSOVNÉHO SOHLASU FIRMY JE PORUŠENÍM PLATNÝCH PRAVIDEL.

názov/jedlo						mesto/zemlja/krajina							
ročník/vydanie		datum/dato				stavba/contento							
investor/client		MESTO KOŠICE				Titula: SNP /EJ/K Košica, 040 11				KOŠICE			
opis/topic		TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť				Konaveľská 7 Košica, 040 91 Tel +421 55 650 7700 info@teho.sk				Ing. Štefan Forencik IČ: Robert Václavík <i>Košice Mesto</i> Ladislav Štetek			
generálny projektat/ general designer		TERMOKLIMA, s.r.o.				Kodická 364/68 Prešov, 068 01 Tel +421 52 436 1001 termoklima@sme.sk				Ing. Ján Starek			
autor/designer		d.s.g.a. design graphic architecture s.r.o.				Súde: Adžárová 38, Prešov Aidler: Parková 83, Košice Tel +421 55 64 4387 eidesg@africa.sk				Ing.mgr.arch. Radoslav Gonos Ing. Martin Lukyřák Ing. Peter Čermák Ing. Miloš Thorpe			
konzultant/advisor by		d.s.g.a. design graphic architecture s.r.o.				Súde: Adžárová 38, Prešov Aidler: Parková 83, Košice Tel +421 55 64 4387 eidesg@africa.sk				Ing.mgr.arch. Radoslav Gonos			
zodpovedný projektat/ responsible designer		Ing.mgr.arch. Radoslav Gonos								autorský/authorship			
tzj/tjt		Ing.mgr.arch. Radoslav Gonos											
projekt/project		TOBOGAN A PARKOVISKO PRE NOC KOŠICE											
miesto/place		Košice - Staré Mesto, Profabalistických bojovníkov 4, 040 01 Kadastrálne územie: Strážene Mesto Parcela č.: 2/411/11, 2/411/14, 2/411/18, 2/411/19, 2/413/9, 2/632/19, 2/632/20, 2/632/23, 2/632/23, 2/632/23, 2/632/23, 2/632/23, 2/632/23, 2/632/23, 2/632/23, 24811/18, 2482, 1997/2, 2041/48											
stavebný objekt/building		SO02 - TOBOGÁN PRE NOC KOŠICE											
výberka/view		SITUÁCIA - OCHRANA KÁBLOVÝCH VEDENÍ											
merito/metric		1:200		rozmer výkreasu/arch dimension		630 x 700		výberka/view		04			
3 1 8 S Z 0 3 0 0 1 2 2 5		parť		profil/naceline		ASR							
akčný/action		etapa/stage		objekt/object		revízia/revision		datum/date		Stôl zrkadlo			