


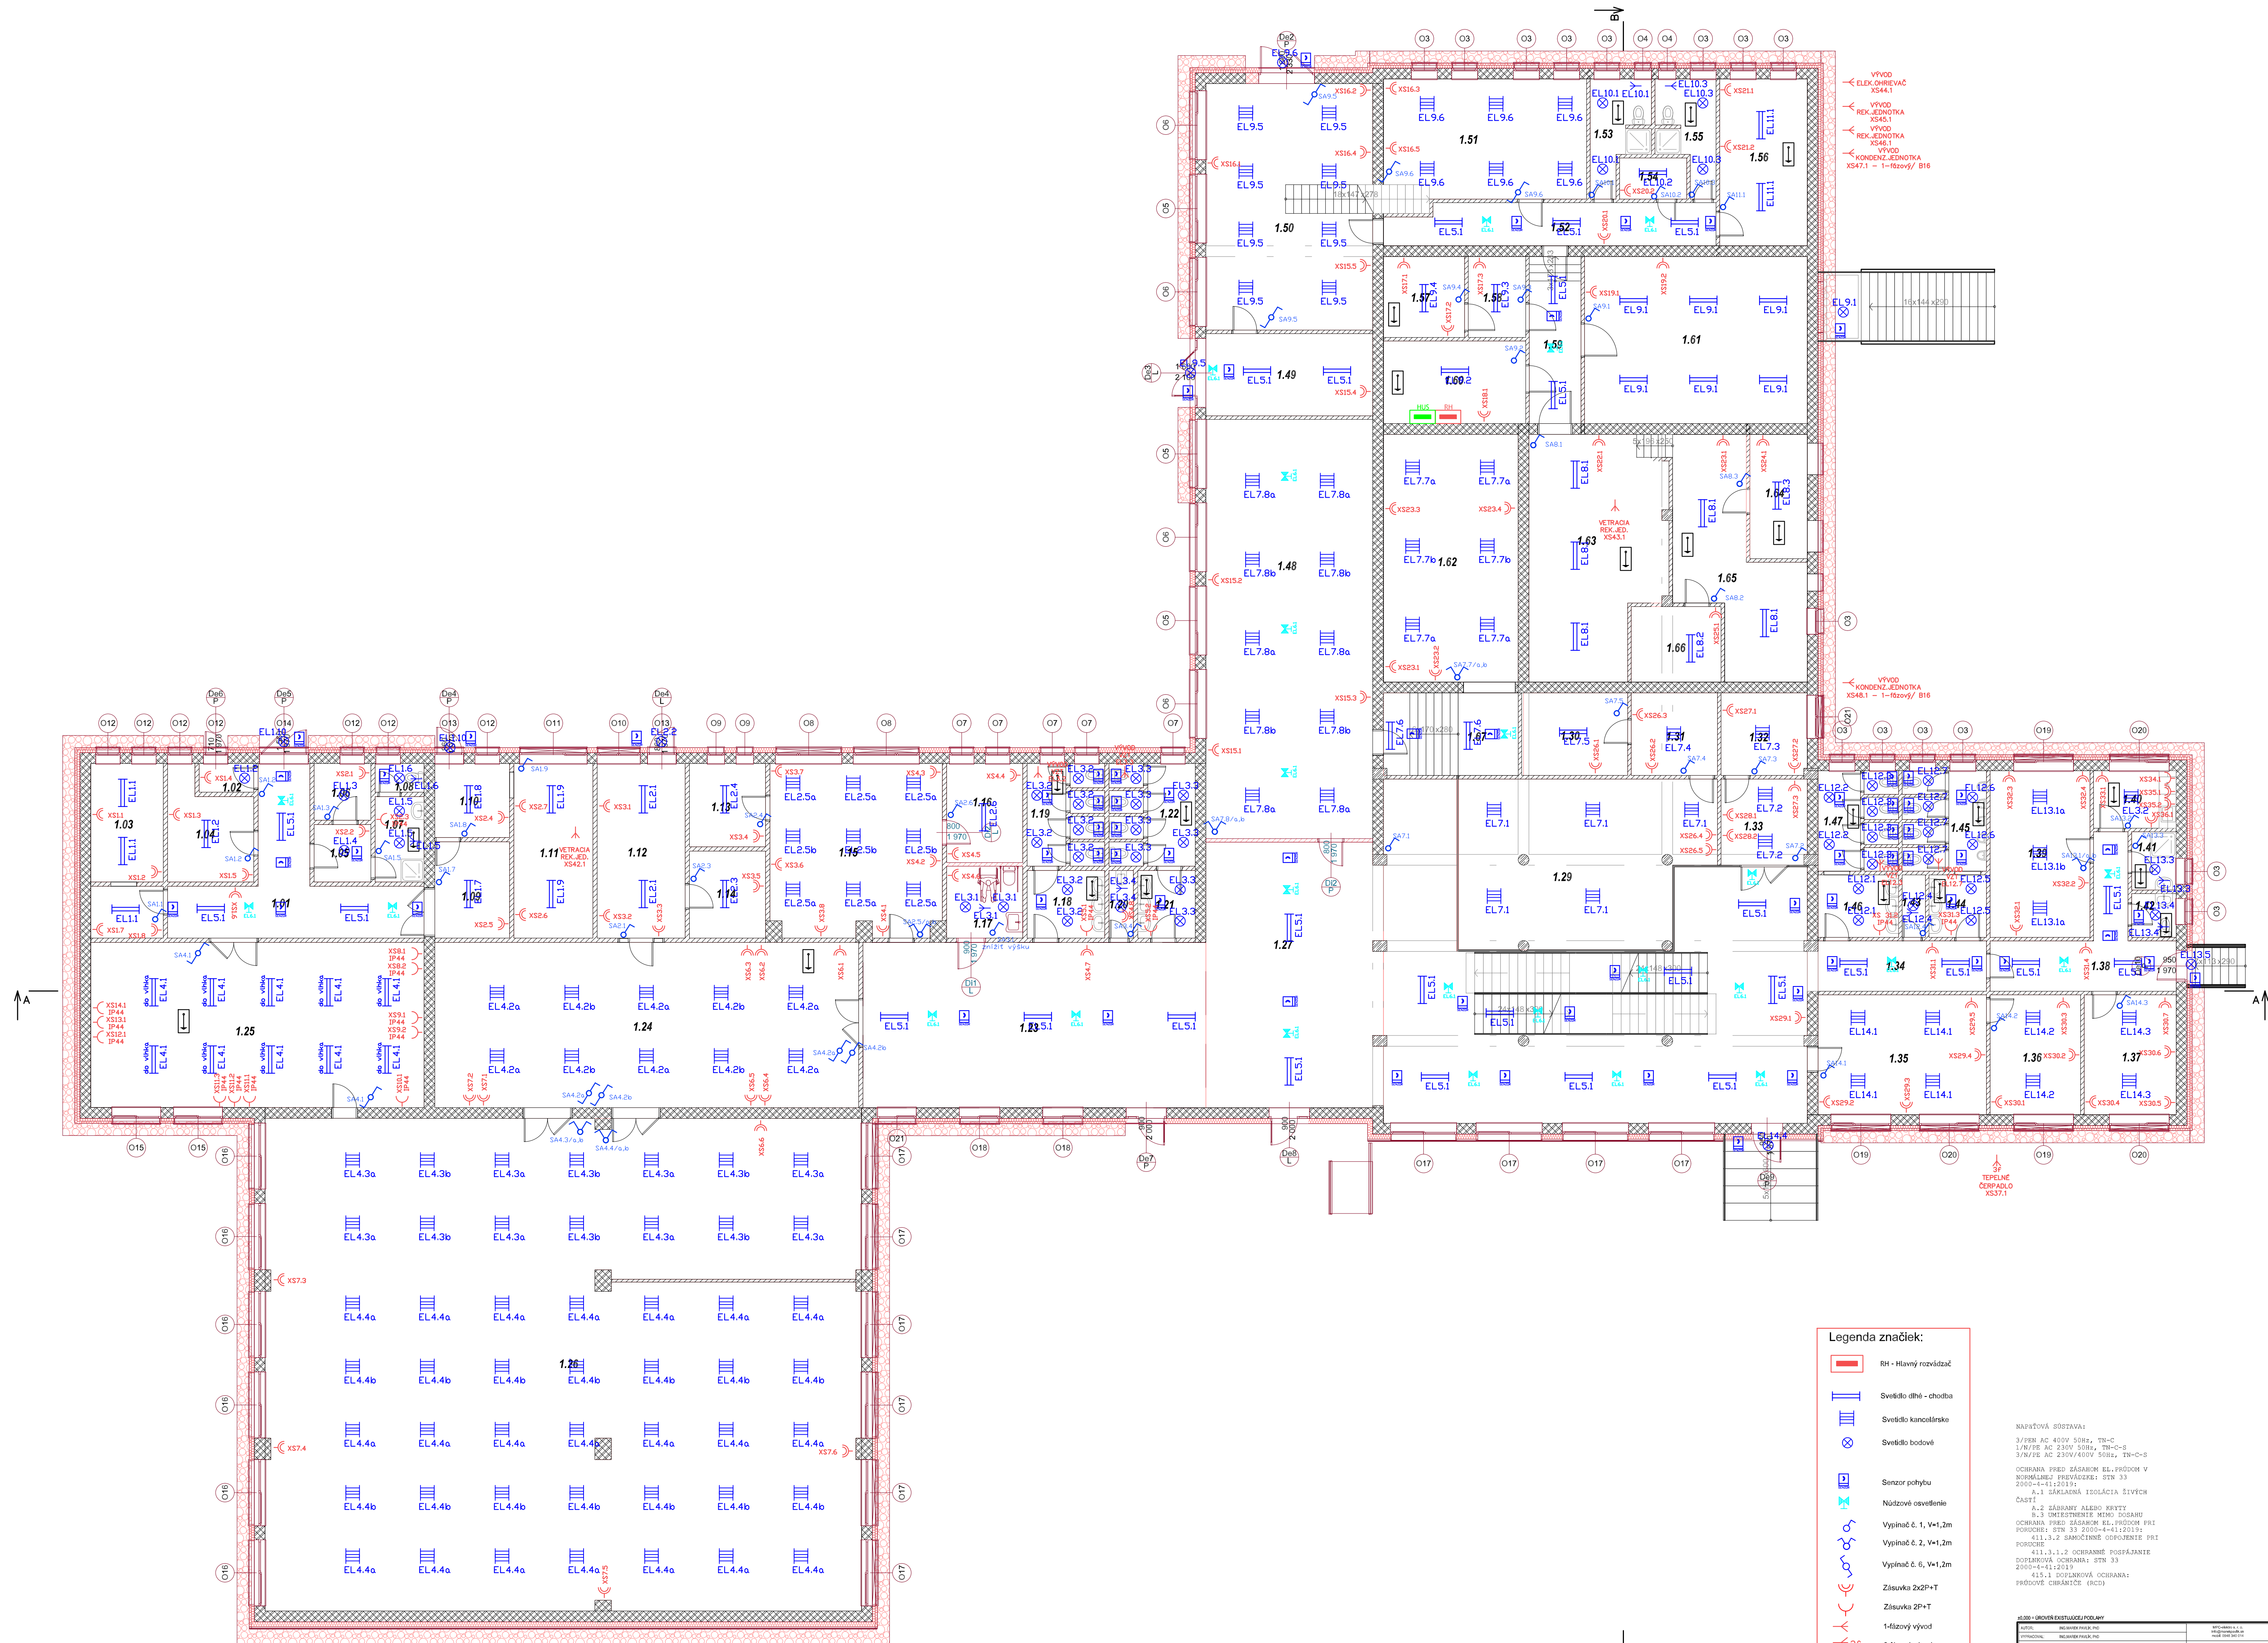

Legenda značiek:

- RI - Hlavný rozvážač
- Svešlo dĺh - chodba
- Svešlo kancelárske
- Svešlo bodové
- Senzor pohybu
- Náložové osvetlenie
- Vypínač č. 1, V=1,2m
- Vypínač č. 2, V=1,2m
- Vypínač č. 3, V=1,2m
- Zábranka 2x2P+T
- Zábranka 2P+T
- 1-fázový vývod
- 3-fázový vývod
- doplnkové pospájanie

NAPOJENIA SÚSTAVA:
3/FB AC 400V 50Hz, TN-C
1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 230V/400V 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V
NORMÁLNEJ PREVODKE: STN 33
2000-4-41:2019
4-1 OVLÁDANIE ISOLÁCIA ŽIVÉCH
ČASTÍ
4-2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY
R-3 UMÍSTENIE MIMO DOSAHU
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI
PORUCHE: STN 33 2000-4-41:2019
4-1.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI
PORUŠE
4-1.1.1.2 OCHRANA POSPÁJANIE
DOPĽANOVÁ OCHRANA: STN 33
2000-4-41:2019
4-1.1.1 OVLÁDANOVÁ OCHRANA:
PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)

OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU

KAPITOL	OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU	STRANA	10.000	HOV.
STAVBA	OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU	STAVBA	10.000	HOV.
OBJEKT	OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU	OBJEKT	10.000	HOV.
OBJEKT	OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU	OBJEKT	10.000	HOV.
OBJEKT	OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU	OBJEKT	10.000	HOV.
OBJEKT	OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU	OBJEKT	10.000	HOV.
OBJEKT	OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU	OBJEKT	10.000	HOV.
OBJEKT	OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU	OBJEKT	10.000	HOV.
OBJEKT	OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU	OBJEKT	10.000	HOV.
OBJEKT	OBJEKT - BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU	OBJEKT	10.000	HOV.