


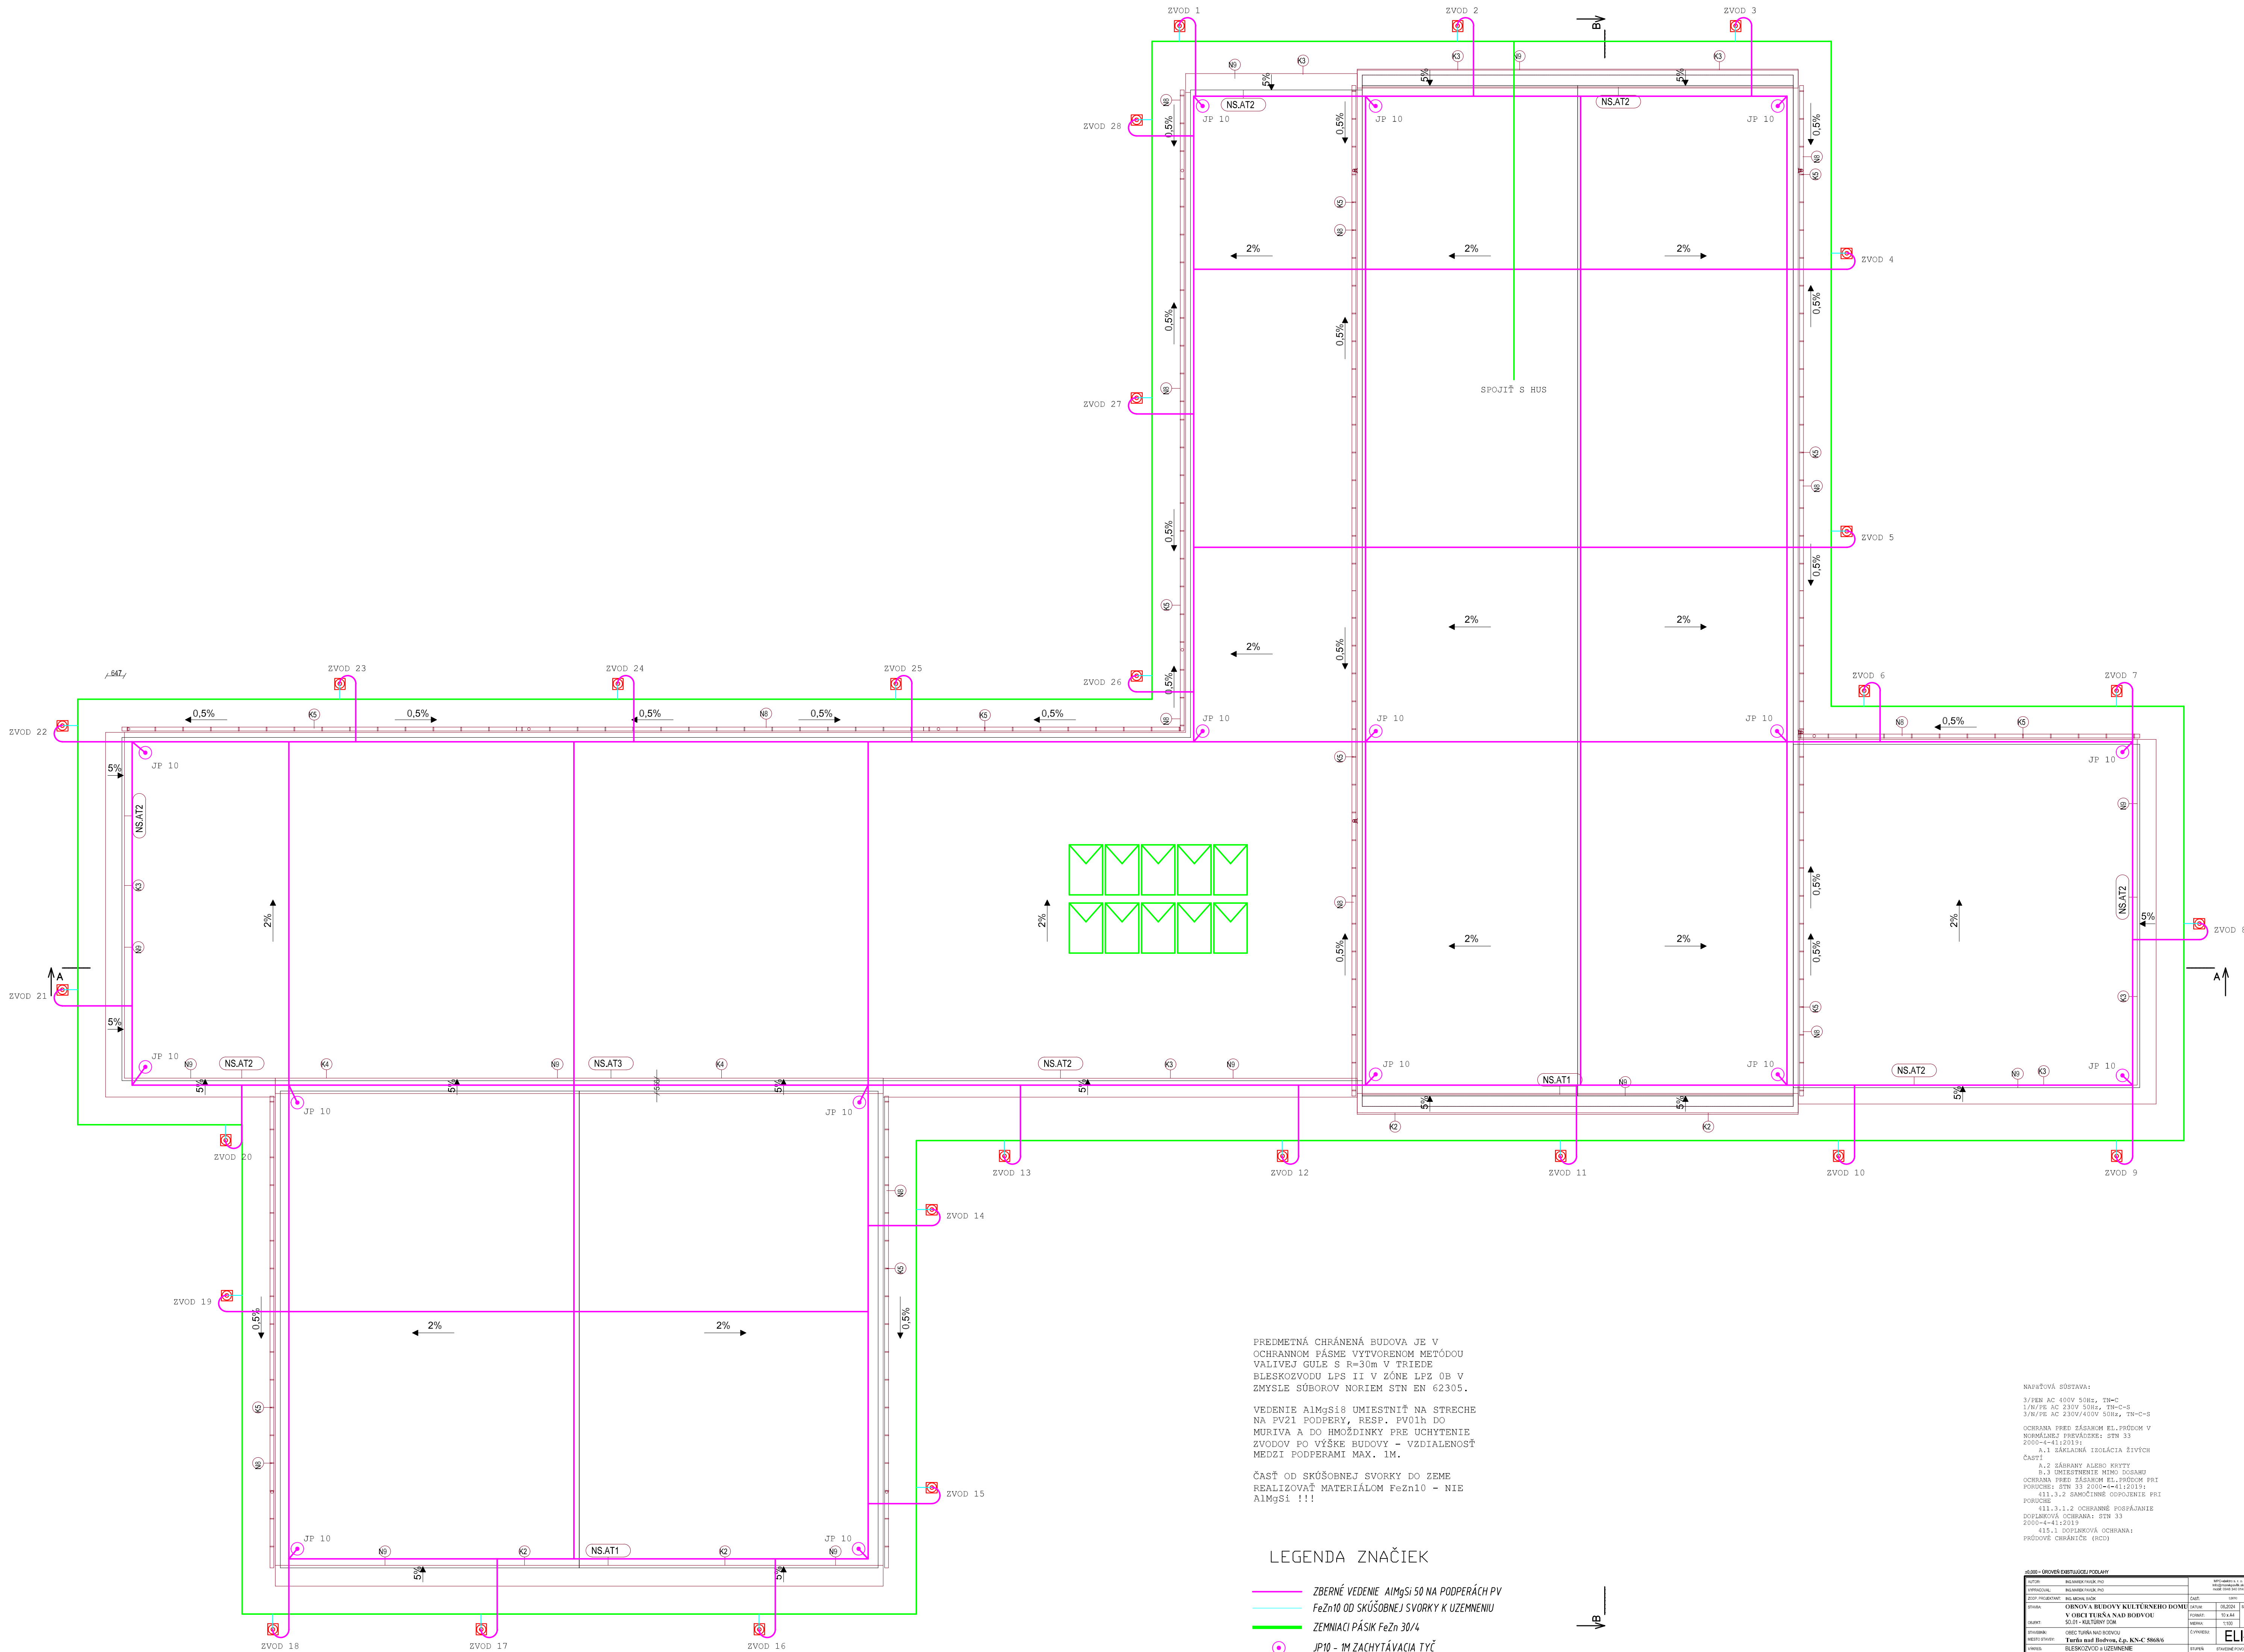

NAVŠTOVÁ SOBŤAVA:
3/FEN AC 400V 50Hz, TN-C
1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 230V/400V 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁRANOM EL. PRÚDOM V
NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: STN 33
2000-4-41:2019
A.1.1 ZÁKLADNÁ ISOLÁCIA ŽIVÝCH
ČASŤÍ
A.2 ZÁHRANY ALERO KRYTÝ
B.3 OCHRANENIE NEDR. ZODU
OCHRANA PRED ZÁRANOM EL. PRÚDOM PRI
PORUCHÁCH: STN 33 2000-4-41:2019
A.1.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI
PORUCHÁCH
931.3.1.2 OCHRANNE POSOBAJANIE
DOPĽADOVÁ OCHRANA: STN 33
2000-4-41:2019
A.1.5.1 DOPĽADOVÁ OCHRANA:
PRÚDOMÉ OCHRANÉ (RCD)

OBJEKT - OBRÁZOK VÝSTUPU PODLAHY		Miesto a čas vypracovania a dátum vydania	
vypracoval	BRANKA PAVAR, PhD.	dátum	2024
skontroloval	BRANKA PAVAR	skontroloval	BRANKA PAVAR
objekt	OBJEKT BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBLASTI KULTÚRNEHO DOMU	objekt	BRANKA PAVAR
stav	SKLADNÝ STAV	stav	BRANKA PAVAR
vypracoval	BRANKA PAVAR, PhD.	vypracoval	BRANKA PAVAR
skontroloval	BRANKA PAVAR	skontroloval	BRANKA PAVAR
objekt	OBJEKT BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBLASTI KULTÚRNEHO DOMU	objekt	BRANKA PAVAR
stav	SKLADNÝ STAV	stav	BRANKA PAVAR
vypracoval	BRANKA PAVAR, PhD.	vypracoval	BRANKA PAVAR
skontroloval	BRANKA PAVAR	skontroloval	BRANKA PAVAR
objekt	OBJEKT BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBLASTI KULTÚRNEHO DOMU	objekt	BRANKA PAVAR
stav	SKLADNÝ STAV	stav	BRANKA PAVAR