


DETAIL ZAVESENIA POTRUBIA

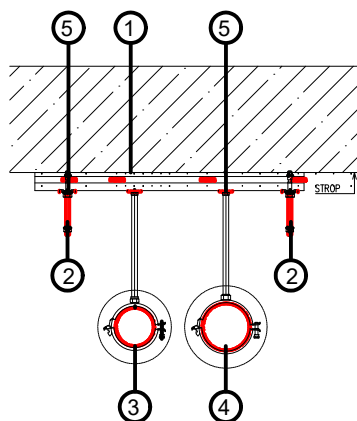

- ① Kotva HSA M12/20
- ② Pätný plech MQZ L13 + Kotva HST M12/50
- ③ Navrhovné potrubie UK D s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a ochranou z PP
- ④ Navrhovné potrubie UK D s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a ochranou z PP
- ⑤ Fixačný čap MQA M10 + Závitová tyč M10 + Matica M10

Vzdialenosť uchytenia potrubia z kovového materiálu (mm)									
Svetlosť (DN)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Vzdialenosť závesov (mm)	1500	1750	2100	2400	2500	2900	3400	3700	4100

$t_e = -11^\circ\text{C}$, $B = 8 \text{ Pa}^{0,67}$

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technické vybavenie budov Projekcia stavieb Farská 65, Hrnčiarovce nad Parnou	
Ing. arch. Róbert Kráľ	Ing. Stanislav Švec	Ing. Jana Scherhaufarová		
INVESTOR	Obec Vinohrady nad Váhom č.355, 925 55 Vinohrady nad Váhom			
MIESTO STAVBY	kat. ú.: Vinohrady nad Váhom č.347, parc.č. 1063/3, 1063/4			
NÁZOV STAVBY ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY			FORMÁT	1 x A4
			DÁTUM	10/2025
			ARCHÍV	158/25
DRUH PROJEKTU: Projekt pre SP: časť VYKUROVANIE				
NÁZOV VÝKRESU ZAVESENIE POTRUBÍ			MIERKA	Č.VÝKRESU
			1:--	UK-8