


# KRIŽOVANIE A SÚBEH S EXISTUJÚCIMI PLYNÁRENSKÝMI ZARIADENIAMÍ

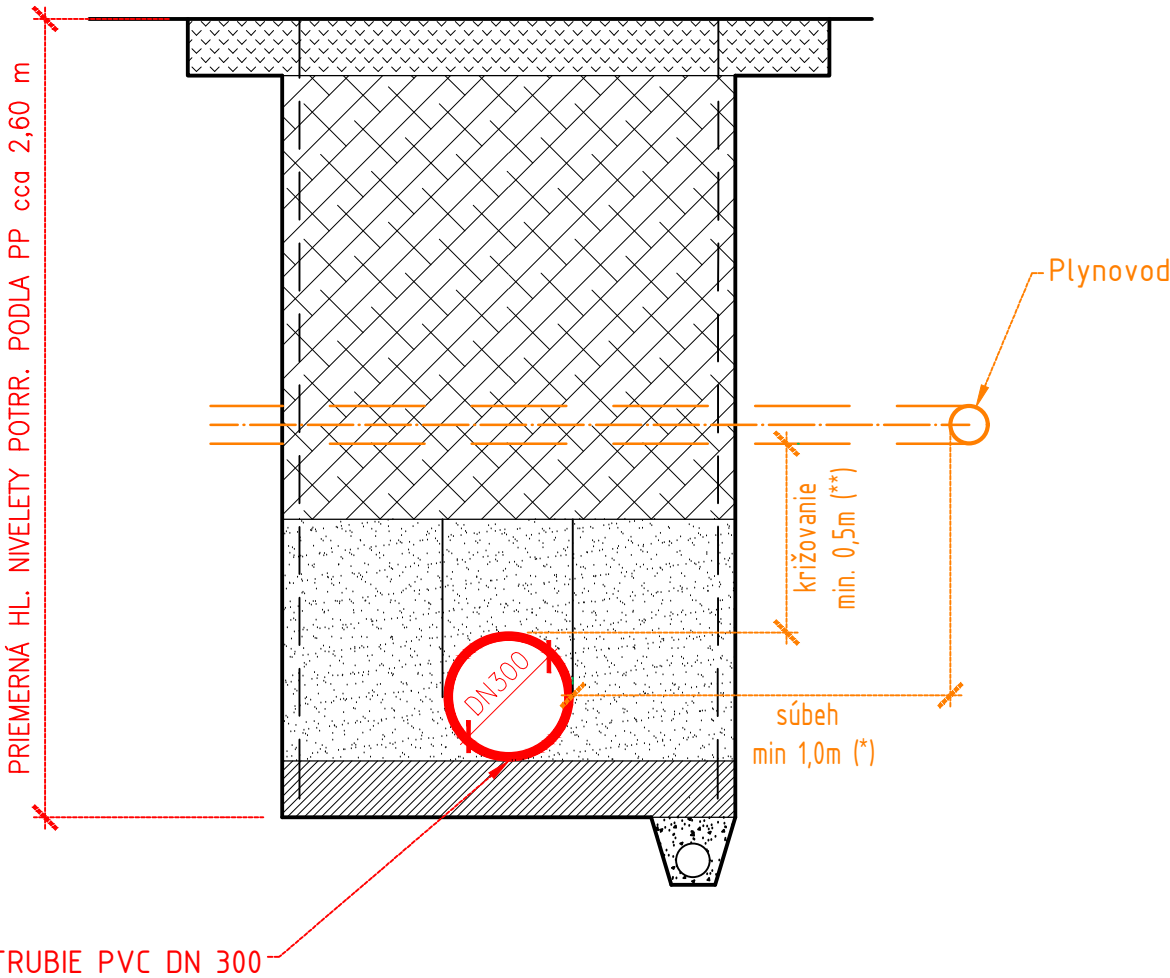

\* Pri súbehu je možné v prípade stiesnených pomerov po dohode so správcom (počas realizácie) vzdialenosť znížiť na 0,40m (len pri plynovodoch do 0,005 MPa)

\*\* Pri križovaní je možné vzdialenosť po dohode so správcom znížiť na menšiu ako 0,5m, minimálne však 0,15m. V tom prípade je potrebné plynovod opatriť trojnásobnou izoláciou presahujúcou križované kanalizačné vedenie 1,0m na každú stranu. Zároveň musí táto izolácia vyhovovať iskrovej skúške pre skúšobné napätie 25kV.

Takéto výnimky je však zhotoviteľ povinný odkonzultovať so správcom plynárenského zariadenia!!!

## POZNÁMKY:

- Existujúce plynárenské zariadenia (potrubia) sú v projektovej dokumentácii zakreslené orientačne, na základe zakreslenia od správcu.

Pred realizáciou stavby je zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť presné vytýčenie plynárenských zariadení v teréne.

- Trasa plynovodného potrubia je naznačená v KN mapach (príloha D.), situáciách stavby (príloha E.1-2), križovania navrhovanej stavby s plynovodným potrubím sú naznačené v situáciách stavby (príloha E.1-2) a v pozdĺžnych profiloch jednotlivých kanalizačných stôk (príloha E.1-3,4,5,6,7,8.). Súbehy kanalizačných stôk s plynovým potrubím sú naznačené charakteristických priečných rezoch ulíc (príloha E.1-12).

- V prípade kolíznych stavov je zhotoviteľ stavby povinný riešiť tieto kolízne stavy s projektantom stavby a so správcom plynárenských zariadení.

- Všetky križovania súbehy s plynárenskými zariadeniami musia byť zrealizované v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

- Všetky križovania a súbehy musia byť zrealizované podľa podmienok uvedených v tejto projektovej dokumentácii a podľa podmienok stanovených správcom plynárenského zariadenia !!!

## SO 320, 321, 322 – Kanalizácia – časť I.II.III

|                                                                  |  |                        |                           |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VYPRACOVAL:                                                      |  | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: | <div>Enviroline</div> <div>s.r.o. KOŠICE</div> <div>E-mail: enviroline@enviroline.sk</div> <div>Mobil: 0911 447 791</div> <div>0905 887 295</div> |
| Ing. S. Margicin                                                 |  | Ing. S. Margicin       | Ing. L. Hnidiak           |                                                                                                                                                   |
| MIESTNE ZASTUPITELSTVO: OcÚ Vojčice                              |  |                        |                           |                                                                                                                                                   |
| INVESTOR: Obec Vojčice                                           |  |                        |                           |                                                                                                                                                   |
| STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením |  |                        |                           |                                                                                                                                                   |
| AKCIA:                                                           |  |                        |                           |                                                                                                                                                   |
| ČOV a Kanalizácia – Vojčice                                      |  |                        |                           |                                                                                                                                                   |
| PRÍLOHA:                                                         |  |                        |                           |                                                                                                                                                   |
| KRIŽOVANIE A SÚBEH S EXISTUJÚCIMI PLYNÁRENSKÝMI ZARIADENIAMÍ     |  |                        |                           |                                                                                                                                                   |

|                |                |
|----------------|----------------|
| ČÍSLO ZÁKAZKY: | PARÉ:          |
| 2114104        |                |
| DÁTUM:         |                |
| 09. 2021       |                |
| MIERKA:        | ČÍSLO PRÍLOHY: |
| schéma         | E.1 – 16       |