


REZ TRASOU POD KOMUNIKÁCIOU

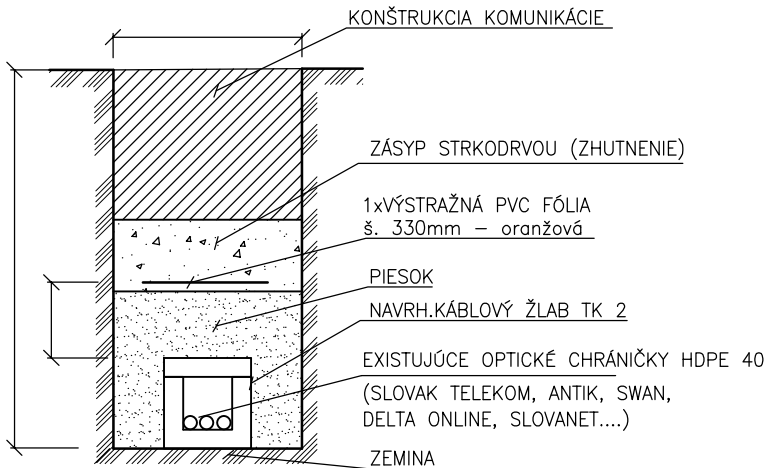

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH VEDENÍ :

Druh vedenia	SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	SILOVÝ KÁBEL DO 10kV	SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	OZNAMOVACÍ KÁBEL	PLYNOVOD DO 0,003MPa	PLYNOVOD DO 0,3MPa	VODOVOD	KANALIZÁCIA	
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0,8 0,3*	0,4	0,6	0,4	0,5	SÚBEH
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0,8 0,1*	0,1*	0,2*	0,4 0,2*	0,5	KRIŽOVANIE
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0,3 0,1*	0,4	0,6	0,4	0,5	SÚBEH
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0,3 0,1*	0,1	0,1	0,4 0,2*	0,3	KRIŽOVANIE
OZNAMOVACÍ KÁBEL	0,3 0,1*	0,8 0,3*	0,8 0,3*	**	0,4	0,4	0,4	0,5	SÚBEH
OZNAMOVACÍ KÁBEL	0,3 0,1*	0,8 0,1*	0,8 0,1*	0,03	0,1	0,1	0,2	0,2	KRIŽOVANIE

* PLATÍ PRE KÁBEL ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE !

** KÁBLE ULOŽENÉ VOLNE VEDLA SEBA

POZNÁMKA 1:

ZHUTNENIE ZASYPOV POD KOMUNIKÁCIU

MATERIÁL: ŠTRKODRVA S DOBRU ZRNITOSŤOU

MIERA ZHUTNENIA: $Id \geq 0,98$

MODUL PRETVÁRNOSTI NA PLÁNI POD VOZOVKOU: min. $E_{def,2} = 90 \text{ MPa}$

min. $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ (pre poľné a účelové komunikácie)

POZNÁMKA 2:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, HLAVNE DOKLADOVÚ ČASŤ A VYJADRENIA SPRÁVCOV IS
- DODÁVATEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATELA!

UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEL POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE

JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!

V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE

KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!

V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

D.2

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÁHO PROJEKT Exnárava 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com	
ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ		
MIESTO STAVBY: okr. KOŠICE-OKOLIE, k.ú. MALÁ IDA	DÁTUM:	01/2025	
OBJEDNÁVATEL: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	STUPEŇ:	DSPRS	
STAVBA: CYKLISTICKÁ CESTIČKA PREPOJENIE ŠACA - MALÁ IDA	FORMÁT:	2xA4	
	MIERKA:	1:20	
OBSAH: REZY KÁBELOVOU TRASOU	Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:	
	8.		