PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 2023108-SO01.1-B

Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU
Stavebný objekt:	SO 01.1 – REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU
Investor:	Obchodná akadémia Humenné
Miesto stavby:	kat. úz. Humenné, parc. č. 3352/3
Stupeň projektu:	Dokumentácia pre realizáciu stavby

ODBORNÁ KOMISIA:

PREDSEDA:

Ing. Arch. Igor Hradský	-HIP	- Hlavný projektant

ČLENOVIA:

Ing. Marek Pačuta	- ELI	- projektant elektrickej inštalácie
Ing. Veronika Olejníková	- ASR	- architektka
Ing. Alena Židová		- riaditeľka školy

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

1 PODKLADY

- Situácia
- Obhliadka lokality a informácie o budúcej prevádzke
- Celkové usporiadanie zariadení, susediacich budov a objektov, riešenie priestorov
- Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

2 PRÍLOHY

- Príloha č. 1: Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51
- Príloha č. 2: Určenie zón v priestoroch s vaňou alebo sprchou a podmienok el. inštalácie v umývacích priestoroch v zmysle STN 33 2000-7-701

Poznámka: Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu.

3 POPIS PREVÁDZKY A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Riešený objekt SO01.1 je súčasťou objektu obchodnej akadémie v Humennom, slúžiaci ako ubytovacie zariadenie - internát. Elektrická inštalácia jednotlivých podlaží bude napájaná z novozriadených podružných rozvádzačov, umiestnených na chodbe.

4 ROZHODNUTIE

VONKAJŠIE VPLYVY SÚ URČENÉ ODBORNOU KOMISIOU A SÚ UVEDENÉ V PRÍLOHE Č. 1 TOHTO PROTOKOLU.

URČENIE ZÓN V PRIESTOROCH S VAŇOU ALEBO SPRCHOU A PODMIENOK EL. INŠTALÁCIE V UMÝVACÍCH PRIESTOROCH JE SÚČASŤOU PRÍLOHY Č. 2.

5 ZDÔVODNENIE

Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

6 UPOZORNENIE

V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať revíziu tohto protokolu.

Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené.

Vo Vranove nad Topľov, dňa 7.12.2023

.....	.....
Ing. Marek Pačuta (vypracoval)	Ing. Arch. Igor Hradský (predseda komisie)

PRÍLOHA č. 1 - URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV

MIESTNOSŤ		KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU																									
		Prostredie																		Využitie					Konštr.		Osobitné podmienky
Č. m.	Účel	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	
1. NP																											
I.101	Chodba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.102	Zádverie	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.103	Izba- imobilný	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.104	Hygiena- imobilný	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.105	Šatňa chlapci	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.106	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.107	WC	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.108	Šatňa dievčatá	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.109	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.110	WC	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.111	Posilovňa	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.112	Správca internátu	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.113	Multifunkčná miestnosť	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.114	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.115	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.116	Školská práčovňa	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.117	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.118	Hygiena chlapci	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.119	Upratovačka	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.120	WC	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.121	WC- kabínka	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.122	Hygiena- dievčatá	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.123	Hygiena- dievčatá	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.124	WC- kabínka	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.125	WC- kabínka	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.126	Práčovňa žiaci	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.127	Kancelária	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.128	Technická miestnosť ELI	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.129	Technická miestnosť	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.130	Technická miestnosť ELI	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
2. NP																											

MIESTNOSŤ		KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU																								
		Prostredie																	Využitie					Konštr.		Osobitné podmienky
Č. m.	Účel	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	
I.201	Chodba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.202	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.203	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.204	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.205	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.206	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.207	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.208	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.209	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.210	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.211	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.212	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.213	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.214	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.215	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.216	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.217	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.218	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.219	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.220	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.221	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.222	Študovňa	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.223	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.224	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.225	Izolačka	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.226	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.227	Izba- vychovávateľ	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.228	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.229	Kuchynka- spoločenská miestnosť	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(2)*
I.230	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.231	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.232	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.233	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*

MIESTNOSŤ		KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU																								
		Prostredie																	Využitie					Konštr.		Osobitné podmienky
Č. m.	Účel	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	
I.234	Upratovacia komora	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.235	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.236	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.237	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.238	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
3. NP																											
I.301	Chodba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.302	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.303	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.304	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.305	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.306	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.307	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.308	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.309	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.310	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.311	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.312	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.313	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.314	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.315	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.316	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.317	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.318	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.319	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.320	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.321	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.322	Študovňa	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.323	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.324	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.325	Izolačka	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.326	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*

MIESTNOSŤ		KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU																									
		Prostredie																	Využitie					Konštr.		Osobitné podmienky
Č. m.	Účel	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	
I.327	Izba- vychovávateľ	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.328	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.329	Kuchynka- spoločenská miestnosť	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(2)*
I.330	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.331	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.332	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.333	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.334	Upratovacia komora	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.335	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.336	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.337	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.338	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
4. NP																											
I.401	Chodba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.402	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.403	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.404	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.405	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.406	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.407	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.408	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.409	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.410	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.411	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.412	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.413	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.414	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.415	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.416	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.417	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.418	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.419	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-

MIESTNOSŤ		KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU																								
		Prostredie																	Využitie					Konštr.		Osobitné podmienky
Č. m.	Účel	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	
I.420	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.421	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.422	Študovňa	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.423	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.424	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.425	Izolačka	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.426	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.427	Izba- vychovávateľ	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.428	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.429	Kuchynka- spoločenská miestnosť	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(2)*
I.430	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.431	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.432	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.433	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.434	Upratovacia komora	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.435	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.436	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.437	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.438	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
5. NP																											
I.501	Chodba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.502	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.503	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.504	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.505	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.506	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.507	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.508	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.509	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.510	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.511	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.512	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-

MIESTNOSŤ		KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU																									
		Prostredie																		Využitie					Konštr.		Osobitné podmienky
Č. m.	Účel	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	
I.513	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.514	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.515	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.516	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.517	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.518	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.519	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.520	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.521	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.522	Študovňa	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.523	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.524	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.525	Izolačka	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.526	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.527	Izba- vychovávateľ	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.528	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.529	Kuchynka- spoločenská miestnosť	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(2)*
I.530	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.531	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.532	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.533	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.534	Upratovacia komora	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.535	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.536	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.537	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.538	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
6. NP																											
I.601	Chodba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.602	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.603	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.604	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.605	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*

MIESTNOSŤ		KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU																									
		Prostredie																		Využitie					Konštr.		Osobitné podmienky
Č. m.	Účel	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	
I.606	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.607	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.608	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.609	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.610	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.611	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.612	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.613	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.614	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.615	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.616	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.617	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.618	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.619	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.620	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.621	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.622	Študovňa	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.623	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.624	Sklad	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.625	Izolačka	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.626	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.627	Izba- vychovávateľ	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.628	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.629	Kuchynka- spoločenská miestnosť	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(2)*
I.630	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.631	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.632	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.633	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*
I.634	Upratovacia komora	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.635	Zádverie izby	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.636	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.637	Izba	AA5	AB5	AC1	-	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	-
I.638	Hygiena	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM-XX-1	AN1	AP1	AQ1	AR1	-	-	-	BA2	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1	*(1)*

PRÍLOHA č. 1 - URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV

MIESTNOSŤ		KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU																								
		Prostredie																	Využitie					Konštr.		Osobitné podmienky
č. m.	Účel	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	
VONKAJŠIE PRIESTORY																											
Miesta vystavené priamo vonkajšej klíme																											
	na streche	AA3	AA5	AC1	AD4	AE3	AF2	AG1	AH1	AK2	AL2	AM-XX-1	AN3	AP1	AQ3	-	AS2	AT2	AU1	BA1	-	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	*(3)*
Miesta pod prístreškom																											
	vstupy do budovy, požiarne schodisko	AA3	AA5	AC1	AD4	AE3	AF2	AG1	AH1	AK2	AL2	AM-XX-1	AN2	AP1	AQ3	-	AS2	AT1	AU1	BA1	-	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1	*(3)*

OSOBITNÉ PODMIENKY

(1) V miestnosti sa nachádza kúpacia alebo sprchovacia vaňa a umývací priestor.
Celý priestor alebo časť priestoru obsahjúci kúpaciu alebo sprchovaciu vaňu je zaradený do zón podľa STN 33 2000-7-701. Trieda vonkajšieho vplyvu AD sa určuje iba pre priestor, ktorý nie je zaradený do zón podľa STN 33 2000-7-701.
V umývacom priestore musia byť dodržané požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory podľa STN 33 2000-7-701.

(2) V miestnosti sa nachádza umývací priestor, v ktorom musia byť dodržané požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory podľa STN 33 2000-7-701.
Trieda vonkajšieho vplyvu AD sa určuje pre celú miestnosť.

(3) Uvažuje sa dažďová voda. Pozri aj Vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., Príloha č. 1., III. Časť

AM-XX-1: XX znamená prvé číslo v kóde vplyvu AM (3 až 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1)

Kód	Charakteristika
Teplota okolia	
AA1	-60°C ... +5°C
AA2	-40°C ... +5°C
AA3	-25°C ... +5°C
AA4	-5°C ... +40°C
AA5	+5°C ... +40°C
AA6	+5°C ... +60°C
AA7	-25°C ... +55°C
AA8	-50°C ... +40°C
Vzduch	
AB1	-60°C ... +5°C, 3 ... 100 %, 0,003 ... 7 g/m3
AB2	-40°C ... +5°C, 10 ... 100 %, 0,1 ... 7 g/m3
AB3	-25°C ... +5°C, 10 ... 100 %, 0,5 ... 7 g/m3
AB4	-5°C ... +40°C, 5 ... 95 %, 1 ... 29 g/m3
AB5	+5°C ... +40°C, 5 ... 85 %, 1 ... 25 g/m3
AB6	+5°C ... +60°C, 10 ... 100 %, 1 ... 35 g/m3
AB7	-25°C ... +55°C, 10 ... 100 %, 0,5 ... 29 g/m3
AB8	-50°C ... +40°C, 15 ... 100 %, 0,04 ... 36 g/m3
Nadmorská výška	
AC1	≤ 2000 m
AC2	≥ 2000 m
Výskyt vody	
AD1	Zanedbateľný
AD2	Voľne padajúce kvapky
AD3	Rozprašovanie
AD4	Striekanie
AD5	Prúd vody
AD6	Vlny
AD7	Zaplavenie
AD8	Ponorenie
Výskyt cudzích pevných telies	
AE1	Zanedbateľný
AE2	Malé predmety (2,5mm)
AE3	Veľmi malé predmety (1mm)
AE4	Malá prašnosť
AE5	Mierna prašnosť
AE6	Silná prašnosť
Výskyt korózie	
AF1	Zanedbateľný
AF2	Atmosférický
AF3	Občasný alebo náhodný
AF4	Trvalý
Mechanické namáhanie - nárazy, otrasy	
AG1	Mierne
AG2	Stredné
AG3	Silné
Mechanické namáhanie - vibrácie	
AH1	Slabé
AH2	Stredné
AH3	Silné
Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra)	
AK1	Bez nebezpečenstva
AK2	Nebezpečný
Výskyt živočíchov (fauna)	
AL1	Bez nebezpečenstva
AL2	Nebezpečný
Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy	
AM-XX-1	Bez nebezpečenstva
Slnečné žiarenie	
AN1	Slabé
AN2	Stredné
AN3	Silné

Kód	Charakteristika
Seizmické účinky	
AP1	Zanedbateľné
AP2	Slabé
AP3	Stredné
AP4	Silné
Blesk	
AQ1	Zanedbateľný účinok
AQ2	Nepriamy účinok
AQ3	Priamy účinok
Pohyb vzduchu	
AR1	Slabý
AR2	Stredný
AR3	Silný
Vietor	
AS1	Slabý
AS2	Stredný
AS3	Silný
Snehová pokrývka	
AT1	Zanedbateľná
AT2	Mierna
AT3	Významná
Námraza	
AU1	Bez námrazy
AU2	Ľahká námraza do 1 kg/m
AU3	Ľahká námraza do 2 kg/m
AU4	Ľahká námraza do 3 kg/m
AU5	Ľahká námraza do 5 kg/m
AU6	Ľahká námraza do 8 kg/m
AU7	Ľahká námraza do 12 kg/m
AU8	Ľahká námraza do 18 kg/m
AU9	Ľahká námraza nad 18 kg/m
Spôsobilosť osôb	
BA1	Bežná (laici)
BA2	Deti
BA3	Postihnutí
BA4	Poučené osoby
BA5	Znalé osoby
Elektrický odpor ľudského tela	
BB1	Veľký odpor (suché podmienky)
BB2	Normálny odpor (štandardné podmienky)
BB3	Malý odpor (vlhké podmienky)
Dotyk osôb so zemou	
BC1	Žiadny
BC2	Zriedkavý
BC3	Častý
BC4	Trvalý
Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	
BD1	Malá hustota osôb/ľahký únik
BD2	Malá hustota osôb/obťažný únik
BD3	Veľká hustota osôb/ľahký únik
BD4	Veľká hustota osôb/obťažný únik
Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	
BE1	Bez významného nebezpečenstva
BE2	Nebezpečenstvo požiaru
BE3	Nebezpečenstvo výbuchu
BE4	Nebezpečenstvo kontaminácie
Stavebné materiály	
CA1	Nehorľavé
CA2	Horľavé
Konštrukcia stavby	
CB1	Zanedbateľné nebezpečenstvo
CB2	Šírenie ohňa
CB3	Pohyb/posuv konštrukcie
CB4	Pružná alebo nestabilná

PRÍLOHA č. 2

URČENIE ZÓN V PRIESTOROCH S VAŇOU ALEBO SPRCHOU A PODMIENOK EL. INŠTALÁCIE V UMÝVACÍCH PRIESTOROCH V ZMYSLE STN 33 2000-7-701

Zóna 0

- pri sprchovacích alebo kúpacích vaniach je definovaná vo vnútornom priestore sprchovej alebo kúpacej vane
- je pri sprchách bez vane definovaná do výšky 10cm od dokončenej podlahy a hranice jej povrchu zodpovedajú horizontálnym hraniciam Zóny 1

Vonkajšie vplyvy

- inštalované elektrické zariadenia v zóne 0 musia mať minimálny stupeň ochrany IPx7

Inštalovanie spínacích zariadení, riadiacich zariadení a príslušenstva v závislosti od vonkajších vplyvov

- v zóne 0 je zakázané inštalovanie spínacích zariadení, riadiacich zariadení a príslušenstva.

Inštalovanie spotrebičov

Môžu sa inštalovať iba vtedy, ak zariadenie súčasne:

- vyhovuje príslušnej norme a je vhodné na použitie v tejto zóne podľa inštrukcií výrobcu na použitie a montáž
- je pevne a trvalo zapojené
- je chránené SELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavé napätie 12V alebo jednosmerné napätie 30V

Zóna 1

je vymedzená:

a) horizontálnou rovinou vo výške 225cm nad rovinou podlahy
b) zvislou plochou
   - obklopujúcou kúpaciu alebo sprchovaciu vaňu1
   - vedenou vo vzdialenosti 120cm od stredu pevného vývodu vody na stene alebo strope

Vonkajšie vplyvy

- inštalované elektrické zariadenia v zóne 1 musia mať minimálny stupeň ochrany IPx4

Inštalovanie spínacích zariadení, riadiacich zariadení a príslušenstva v závislosti od vonkajších vplyvov

- elektroinštalačné škatule a ich príslušenstvo slúžiace na napájanie spotrebičov dovolených v zóne 0 a 1
- príslušenstvo, ktoré zahŕňa zásuvky obvodov chránených SELV alebo PELV s menovitým napätím neprevyšujúcim hodnotu 25 V striedavého napätia alebo hodnotu 60 V jednosmerného napätia, zdroj napájania musí byť inštalovaný mimo zóny 0 a 1

Inštalovanie spotrebičov

Môžu sa inštalovať iba pevne a trvalo pripojené spotrebiče vhodné na inštalovanie v zóne 1 podľa inštrukcií výrobcu na použitie a montáž. Takéto spotrebiče (zariadenia) sú:

- jednotky pre vírivé vane
- sprchové čerpadlá
- zariadenia chránene SELV alebo PELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavé napätie 25 V, alebo jednosmerné napätie 60 V
- ventilačné zariadenia
- sušiče uterákov
- spotrebiče na ohrev vody
- svietidlá

Zóna 2
je vymedzená:

a) rovinou dokončenej podlahy a horizontálnou rovinou, ktorá zodpovedá najvyššie pevne upevnenej sprchovacej hlavici alebo vývodu vody, alebo horizontálnou rovinou vo výške 225cm nad rovinou dokončenej podlahy podľa toho, ktorá je vyššia
b) zvislou plochou na hranici Zóny 1 a paralelnou zvislou plochou vedenou vo vzdialenosti 60cm od hranice Zóny 1

- pri sprchách bez sprchovej vane neexistuje, ale ustanovuje sa zvýšená Zóna 1, ktorá je definovaná horizontálnou vzdialenosťou 120cm od stredu pevného vývodu vody na stene alebo strope (uvedené v definícii Zóny 1)

Vonkajšie vplyvy
- inštalované elektrické zariadenia v zóne 2 musia mať minimálny stupeň ochrany IPx4

Inštalovanie spínacích zariadení, riadiacich zariadení a príslušenstva v závislosti od vonkajších vplyvov
- príslušenstvo iné ako zásuvky
- príslušenstvo vrátane zásuviek obvodov chránených SELV alebo PELV, zdroj napájania musí byť inštalovaný mimo zóny 0 a 1
- napájacie jednotky holiacich strojčekov podľa EN 61558-2-5
- príslušenstvo vrátane zásuviek na signalizačné a komunikačné zariadenia za predpokladu, že takéto zariadenia sú chránené SELV alebo PELV

Umývací priestor je ohraničený:

a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom, umývacím drezom a
b) podlahou a stropom

Elektrické zariadenia v umývacom priestore musia spĺňať tieto podmienky:

Zásuvky a spínače sa môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň 1,2m nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú umiestnené nižšie , musia byť vzdialené svojim najbližším okrajom aspoň 0,2m od hranice umývacieho priestoru. Pritom sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom vonkajších vplyvov priestoru, v ktorom je umývací priestor umiestnený.

Stupeň ochrany rovnako ako elektrické rozvody musia vyhovovať vonkajším vplyvom a zónam v ktorých sú umiestnené. Svietidlo sa má umiestniť tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 180 cm nad podlahou. Svetelný zdroj sa musí zakryť ochranným sklom. Všetky vonkajšie časti svietidla, ktoré sú nižšie ako 250 cm nad podlahou musia byť z trvanlivého izolantu. Ak je svietidlo umiestnené nižšie ako

180 cm nad podlahou musí sa chrániť pred mechanickým poškodením napr. ochranným košom, alebo nárazu vzdorným krytom a musí mať stupeň ochrany aspoň IPX1. Spodný okraj svietidla nesmie byť nižšie ako 40 cm nad horným okrajom umývadla alebo drezu.

Obrázok č. 1 – Rozmery Zón 0 a 1 v priestoroch so sprchou bez sprchovej vane

(kótovanie v mm)

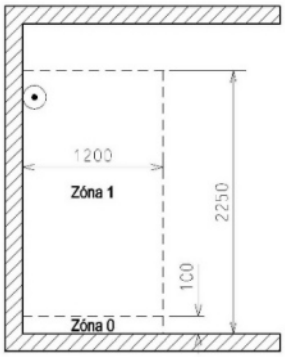

1) Bočný pohľad

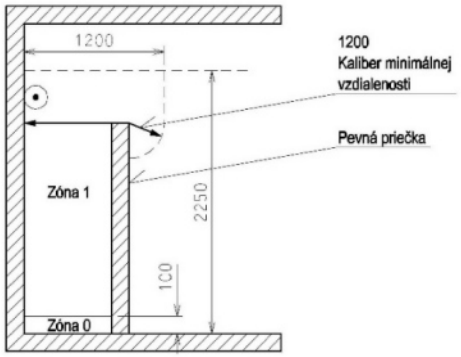

2) Bočný pohľad (s pevnou priečkou a polomerom pre minimálnu vzdialenosť od hornej priečky)

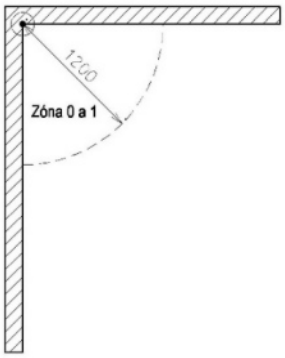

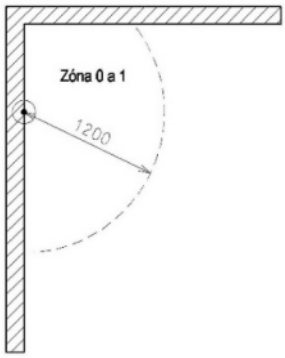

3) Pohľady zhora (pre rozličné umiestnenie pevného vývodu vody)

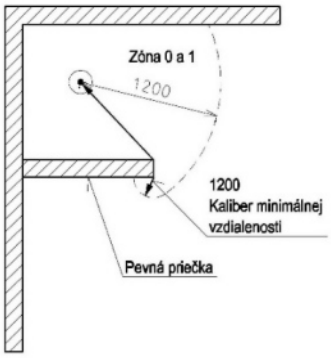

4) pohľad zhora s pevným vývodom vody (s pevnou priečkou a polomerom pre minimálnu vzdialenosť okolo priečky)

Obrázok č. 2 – Rozmery Zón 0, 1, 2 v priestoroch s kúpacou alebo sprchovou vaňou

(kótovanie v mm)

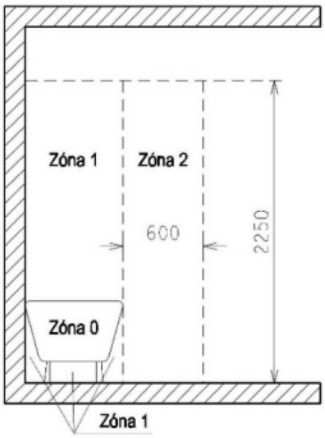

1) Bočný pohľad, vaňa

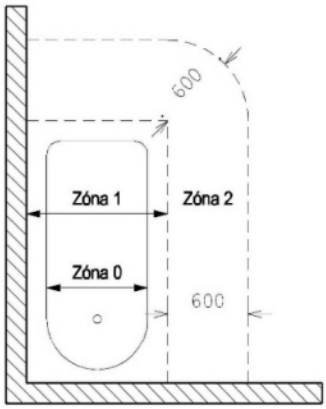

2) Pohľad zhora

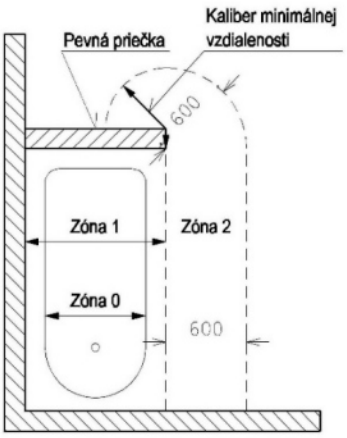

3) Pohľad zhora (s pevnou priečkou a polomerom pre minimálnu vzdialenosť okolo priečky)

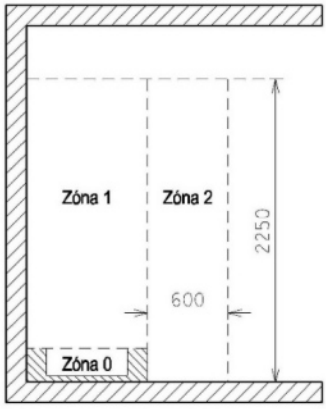

4) Bočný pohľad, sprcha

Obrázok č. 3 – Umývací priestor

(kótovanie v mm)

