

LEGENDA ZNAČENIA

- HLAVNÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA, NAPR. VIEGA PRESTABO, NELEGOVANÁ OCEĽ
- HLAVNÉ VRÁTNE POTRUBIE VYKUROVANIA, NAPR. VIEGA PRESTABO, NELEGOVANÁ OCEĽ
- NAVRHOVANÉ VYKUROVACIE TELESA NAPR. KORADO RADIK KLASIK
- REDUKCIA NA PRÍVODNOM / VRÁTNOM VYKUROVACOM POTRUBÍ
- 15x1,2 IZ / V PODLAHE — DN POTRUBIA + TEPELNÁ IZOLÁCIA (PE TRUBICE), HRÚBKA STENY IZOLÁCIE; MIESTO VEDENIA POTRUBIA
- UK x — OZNAČENIE STÚPACIEHO/KLESAJÚCEHO POTRUBIA; DIMENZIA POTRUBIA
- OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA, T.S. 50/30 °C, POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE, OCEĽ 1.0308 NAPR. VIEGA PRESTABO

LEGENDA ZNAČENIA VYKUROVACIEHO TELESA



TH TERMOSTATICKÁ HLAVICA, HLAVICA NESMIE SMEROVAŤ SMEROM HORE
- OSADIŤ ZARÁŽKOVÉ KOLÍKY 2ks NA 1 HLAVICU (OHRANIČENIE MINIMA A MAXIMA)

TV PRIAMY TERMOSTATICKÝ VENTIL, S PREDNASTAVENÍM, OSOVÁ VZDIALENOSŤ PRIPÁJACÍCH HRDIEL JE 50mm.
- PRÍPOJENIE NA VYKUROVACIE TELESO S KUŽEĽOVÝM TESNENÍM, S PREDNASTAVENÍM, napr. HERZ 3000

POZNÁMKY

- VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 50/35 °C
- VŠETKY PRESTUPY KONŠTRUKCIOU IZOLOVAŤ A VYSPRAVIŤ
- HLAVNE TRASY POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAHE IZOLOVAŤ, hr.20mm
- VOĽNE VEDENÉ POTRUBIA NEIZOLOVAŤ
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU KOMPAKT SÚ PRIPOJENÉ NA PRÍVODE VENTILOM TS-98 A NA SPIATOČKE RL-5
- VYREGULOVANIE SYSTÉMU JE PREVEDENÉ S VENTILMI ŠPECIFIKÁCIE UVEDENEJ VYŠŠIE. V PRÍPADE POUŽITIA VENTILOV NEZODPOVEDAJÚCICH PRESNEJ ŠPECIFIKÁCIÍ PROJEKTANT NERUČÍ ZA SPRÁVNU FUNKČNOSŤ SYSTÉMU
- DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED VYPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHÁJENÍM STAV. PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN
- PRI VŠETKÝCH PRÁCACH DODRŽAŤ POKYNY BOZP
- **NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA POŽADOVANÉ PARAMETRE UVEDENÉ V PROJEKTE.**

±0,000 m = 154,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT / **REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**	SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8
INVESTOR / OBCHODNÁ AKADÉMIA HUMENNÉ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.
SO / **01.3 REKONŠTRUKCIA SPOJOVACEJ CHODBY**	AUTOR NÁVRHU / Ing. VLADIMÍR KRAJŇÁK
OBSAH VÝKRESU / **NAVRHOVANÝ STAV - ROZVINUTÝ REZ**	VYPRACOVAL / Ing. VLADIMÍR KRAJŇÁK
VÝKRES Č. / **02** · MIERKA / **1:50** · FORMÁT / **3 x A4, 297 x 630 mm**	PROFESIA / **VYKUROVANIE** · STUPEŇ / **DRS** · DÁTUM / **12/2023**
OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice · +421 907 990 714 · kusnir@oondesign.sk · www.oondesign.sk	PEČIATKA /

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.

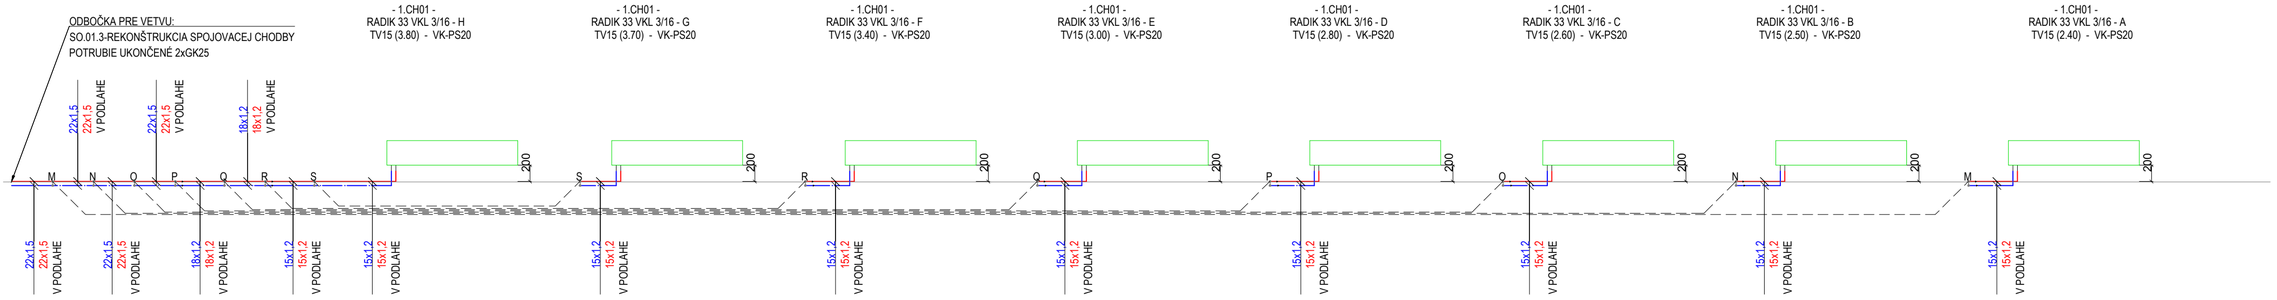

LEGENDA ZNAČENIA

- HLAVNÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA, NAPR. VIEGA PRESTABO, NELEGOVANÁ OCEĽ
- HLAVNÉ VRÁTNE POTRUBIE VYKUROVANIA, NAPR. VIEGA PRESTABO, NELEGOVANÁ OCEĽ
- NAVRHOVANÉ VYKUROVACIE TELESA NAPR. KORADO RADIK KLASIK
- REDUKCIA NA PRÍVODNOM / VRÁTNOM VYKUROVACOM POTRUBÍ
- 15x1,2 IZ / V PODLAHE — DN POTRUBIA + TEPELNÁ IZOLÁCIA (PE TRUBICE), HRÚBKA STENY IZOLÁCIE; MIESTO VEDENIA POTRUBIA
- UK x — OZNAČENIE STÚPACIEHO/KLESAJÚCEHO POTRUBIA; DIMENZIA POTRUBIA
- OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA, T.S. 50/30 °C, POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE, OCEĽ 1.0308 NAPR. VIEGA PRESTABO

LEGENDA ZNAČENIA VYKUROVACIEHO TELESA



TH TERMOSTATICKÁ HLAVICA, HLAVICA NESMIE SMEROVAŤ SMEROM HORE
- OSADIŤ ZARÁŽKOVÉ KOLÍKY 2ks NA 1 HLAVICU (OHRANIČENIE MINIMA A MAXIMA)

TV PRIAMY TERMOSTATICKÝ VENTIL, S PREDNASTAVENÍM, OSOVÁ VZDIALENOSŤ PRIPÁJACÍCH HRDIEL JE 50mm.
- PRÍPOJENIE NA VYKUROVACIE TELESO S KUŽEĽOVÝM TESNENÍM, S PREDNASTAVENÍM, napr. HERZ 3000

POZNÁMKY

- VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 50/35 °C
- VŠETKY PRESTUPY KONŠTRUKCIOU IZOLOVAŤ A VYSPRAVIŤ
- HLAVNE TRASY POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAHE IZOLOVAŤ, hr.20mm
- VOĽNE VEDENÉ POTRUBIA NEIZOLOVAŤ
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU KOMPAKT SÚ PRIPOJENÉ NA PRÍVODE VENTILOM TS-98 A NA SPIATOČKE RL-5
- VYREGULOVANIE SYSTÉMU JE PREVEDENÉ S VENTILMI ŠPECIFIKÁCIE UVEDENEJ VYŠŠIE. V PRÍPADE POUŽITIA VENTILOV NEZODPOVEDAJÚCICH PRESNEJ ŠPECIFIKÁCIÍ PROJEKTANT NERUČÍ ZA SPRÁVNU FUNKČNOSŤ SYSTÉMU
- DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED VYPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHÁJENÍM STAV. PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN
- PRI VŠETKÝCH PRÁCACH DODRŽAŤ POKYNY BOZP
- **NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA POŽADOVANÉ PARAMETRE UVEDENÉ V PROJEKTE.**

±0,000 m = 154,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT / **REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**	SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8
INVESTOR / OBCHODNÁ AKADÉMIA HUMENNÉ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.
SO / **01.3 REKONŠTRUKCIA SPOJOVACEJ CHODBY**	AUTOR NÁVRHU / Ing. VLADIMÍR KRAJŇÁK
OBSAH VÝKRESU / **NAVRHOVANÝ STAV - ROZVINUTÝ REZ**	VYPRACOVAL / Ing. VLADIMÍR KRAJŇÁK
VÝKRES Č. / **02** · MIERKA / **1:50** · FORMÁT / **3 x A4, 297 x 630 mm**	PROFESIA / **VYKUROVANIE** · STUPEŇ / **DRS** · DÁTUM / **12/2023**
OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice · +421 907 990 714 · kusnir@oondesign.sk · www.oondesign.sk	PEČIATKA /

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.