VODOMERNÁ ŠACHTA, napr. 2750x1400/1800mm

REZ A-A`

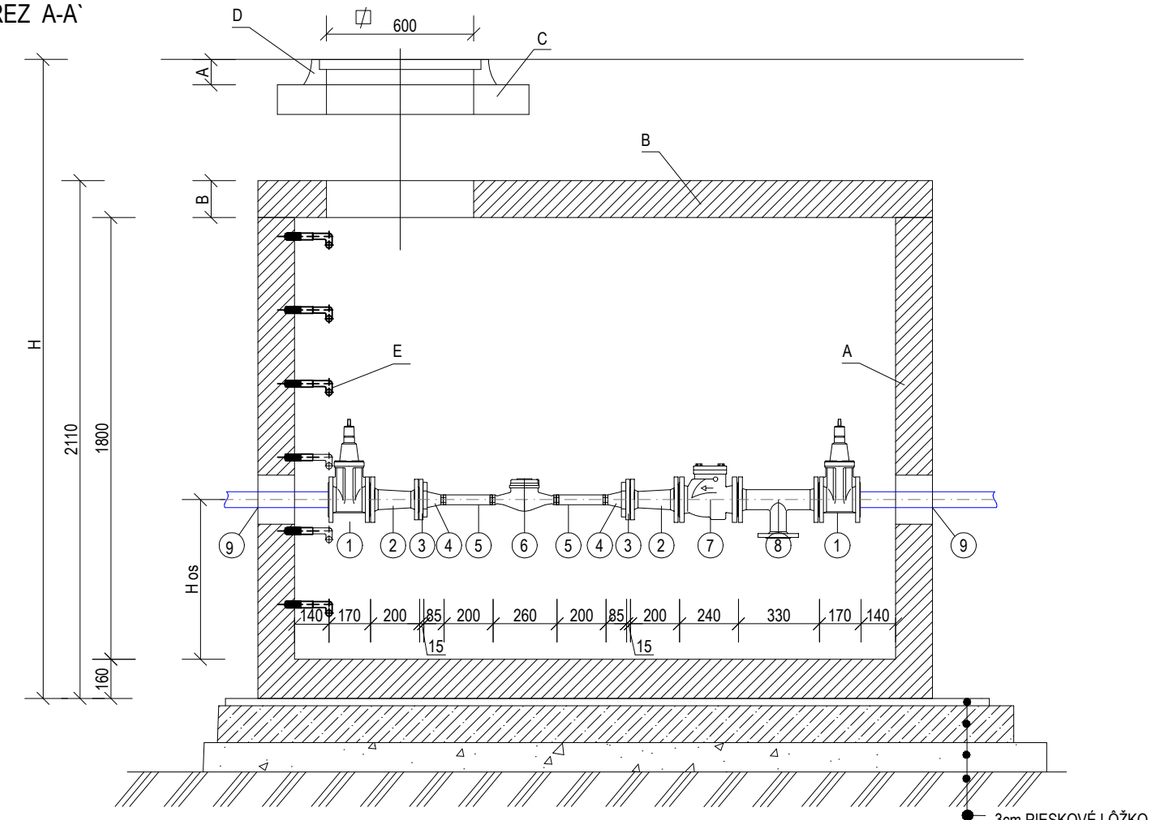

PÔDORYS

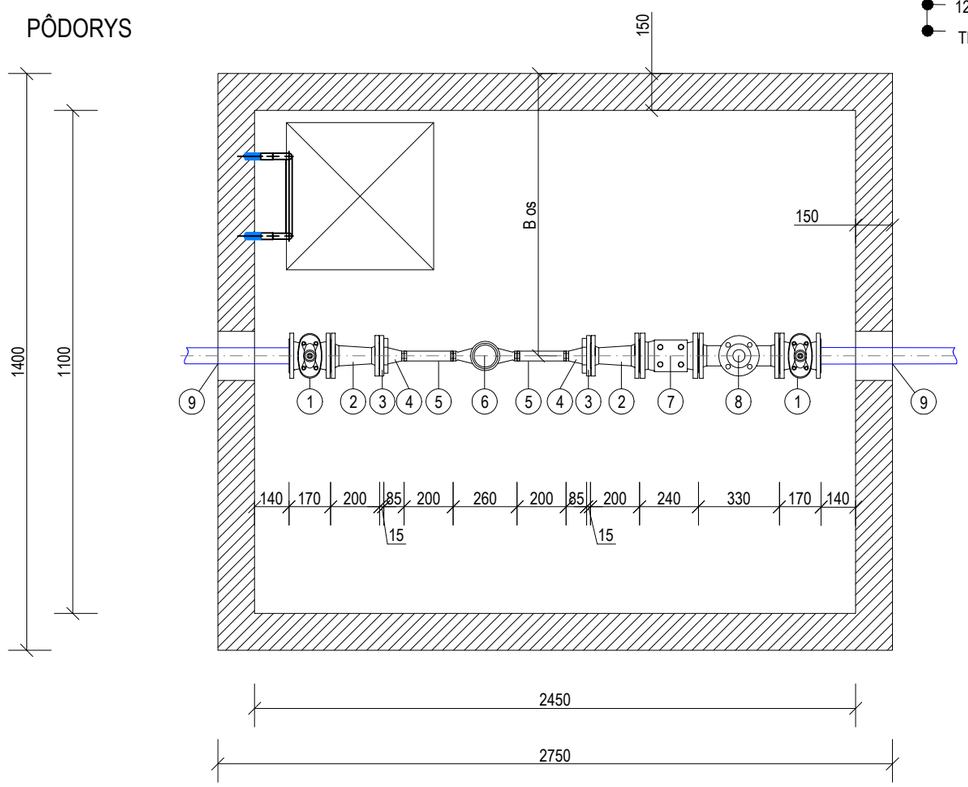

SCHÉMA ULOŽENIA POTRUBIA PE100RC BEZ PIESKOVÉHO LÔŽKA V KOMUNIKÁCII

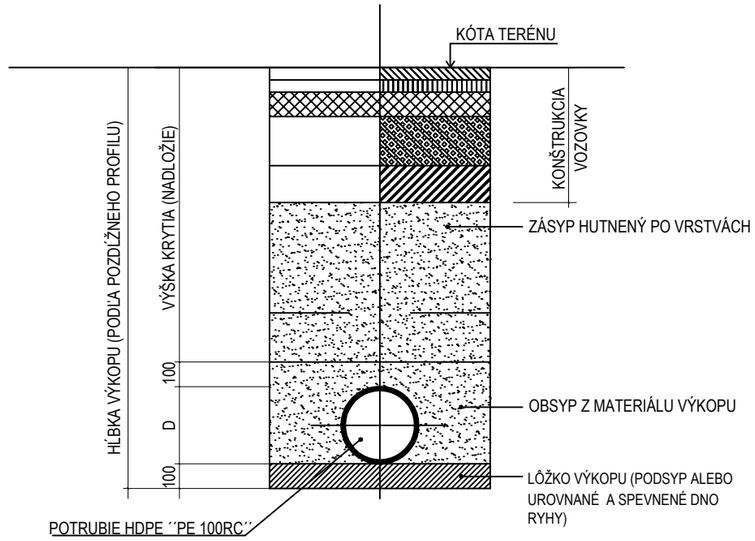

LEGENDA ZNAČENIA

1	PRÍRUBOVÝ ZASÚVADLOVÝ UZÁVER, napr. HAWLE č. 4000E2, DN65
2	PRÍRUBOVÁ REDUKCIA FFR, napr. HAWLE 8550, DN65/50
3	PRECHOD Z PRÍRUBY NA ZÁVIT DN50
4	REDUKCIA DN50/DN40
5	UKLUDŇUJÚCI KUS DN40, L=200mm
6	VODOMER NA STUDENÚ VODY, napr. CORONA MWI, DN40, MAX. QN= 16m3/h
7	SPÄTNÁ KLAPKA, napr. HAWLE č.9830, DN65
8	PRÍRUBOVÝ T-KUS, napr. HAWLE 8510, DN65/50
9	CHRÁNIČKA POTRUBIA DN100

A	BETÓNOVÁ NÁDRŽ
B	BETÓNOVÝ POKLOP
C	BETÓNOVÁ SKRUŽ
D	POKLOP 600x600
E	POPLASTOVANÉ STUPAČKY

(V zmysle STN 743282, DG čl. 38, §19 odst.4,Vyhlášky SUBP č.59/82 Zb.)

POZNÁMKY

- PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU NA STAVEBNÉ POVOLENIE
- PRI UKLADANÍ JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DANÉHO VÝROBCU
- PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ, JE NUTNÉ DODRŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETÍ PRED POŠKODENÍM, PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETÍ
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA VÝKRESOV A POŽIADAVIEK JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- VŠETKY NEJASNOSTI ALEBO ROZDIELY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ OBJASNIŤ PRED ZAČATÍM STAVEBNYCH PRÁC A ZAZNAMENAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ DO STAVEBNÉHO DENNÍKA. PRÍPADNÉ CHYBY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PROJEKTANTOVI BEZODKLADNE OZNÁMIŤ
- AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORKSÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍSTUPNÉ

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

±0,000 m = 153,43 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT /
REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU

INVESTOR /
OBCHODNÁ AKADÉMIA, HUMENNÉ

SO / **02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA**

OBSAH VÝKRESU /
VODOMERNÁ ŠACHTA

VÝKRES Č. / **03**
MIERKA / **--**
FORMÁT / **2 x A4, 297 x 420m**
PROFESIA / **ZTI**
STUPEŇ / **DRS**
DÁTUM / **12/2023**

SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /
Ing. MAREK KUŠNÍR, PhD.

AUTOR NÁVRHU /
Ing. MONIKA MAŤAŠČÍKOVÁ

VYPRACOVAL /
Ing. MONIKA MAŤAŠČÍKOVÁ

PEČIATKA /

OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice +421 907 990 714 kusnir@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. AKÉKOĽVEK ZMENY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ. §19, ods.(2) zákona č. 185/2015 Z.z.