POHĽAD
PREDNÁ STRANA

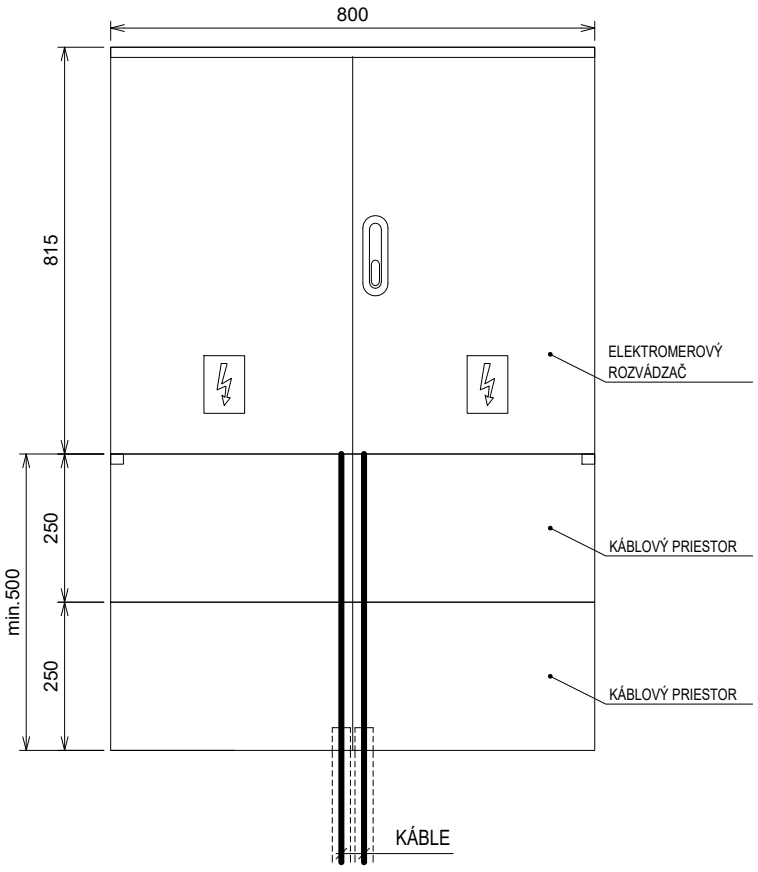

Skriňa, rozvodnica	Rozv. elm. pil. ER-P-PP 200A 200/5A el+O; typ Hasma ER P.M F662 L 200A 200/5A P2 240/240, v=815
Počet polí / delenie :	1 / nedelený
Rady pre prístroje :	-
Rozmery skrine :	viď nákres
Krytie (zatv./otv.) :	IP 44/20
Trieda ochrany :	I
Mechanická odolnosť :	-
Materiál skrine / dverí :	Tvrdený polyester
Uzatváranie dverí :	zámok
Farba skrine :	-
Prívody / vývody :	zdola / nadol
Menovité napätie :	Un = 400/230 V AC
Menovitý prúd :	In = 200 A
Menovitá frekvencia :	50 Hz
Skratová odolnosť :	25 kA
Prívodné vedenie :	do 240 mm
Rozvodný systém :	3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
Skratové pomery :	Ik"= 5,09 kA, Ip = 7,55 kA

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41
411 - Samočinné odpojenie napájania
Základná ochrana : - základná izolácia živých častí
- zábrany alebo kryty
Ochrana pri poruche : - samočinné odpojenie napájania

Poznámka : pre výzbroj rozvádzača je možné použiť iné zariadenia ako sú uvedené, ktoré spĺňajú predpísané parametre a charakteristiky

epMP, s.r.o.
Herlianska 1105/96
09303 Vranov nad Topľou
+421 905 709 375
pacuta@epmp.sk
https://www.epmp.sk/

Zodpovedný projektant : Ing. Marek PAČUTA
Vypracoval : Ján KĽUČAR
Hlavný inžinier projektu : OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice

Investor : Obchodná akadémia Humenné
Miesto stavby : kat. úz. Humenné, parc. č. 3352/3

Stavba :

REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU

Objekt : SO 05 - NN ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Obsah : ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE

Stupeň : DRS	Sada :
Formát : 2 x A4	
Dátum : 12 / 2023	
Číslo zákazky :	2023108
Mierka : -	Príloha : 02

ROZVÁDZAČ RE

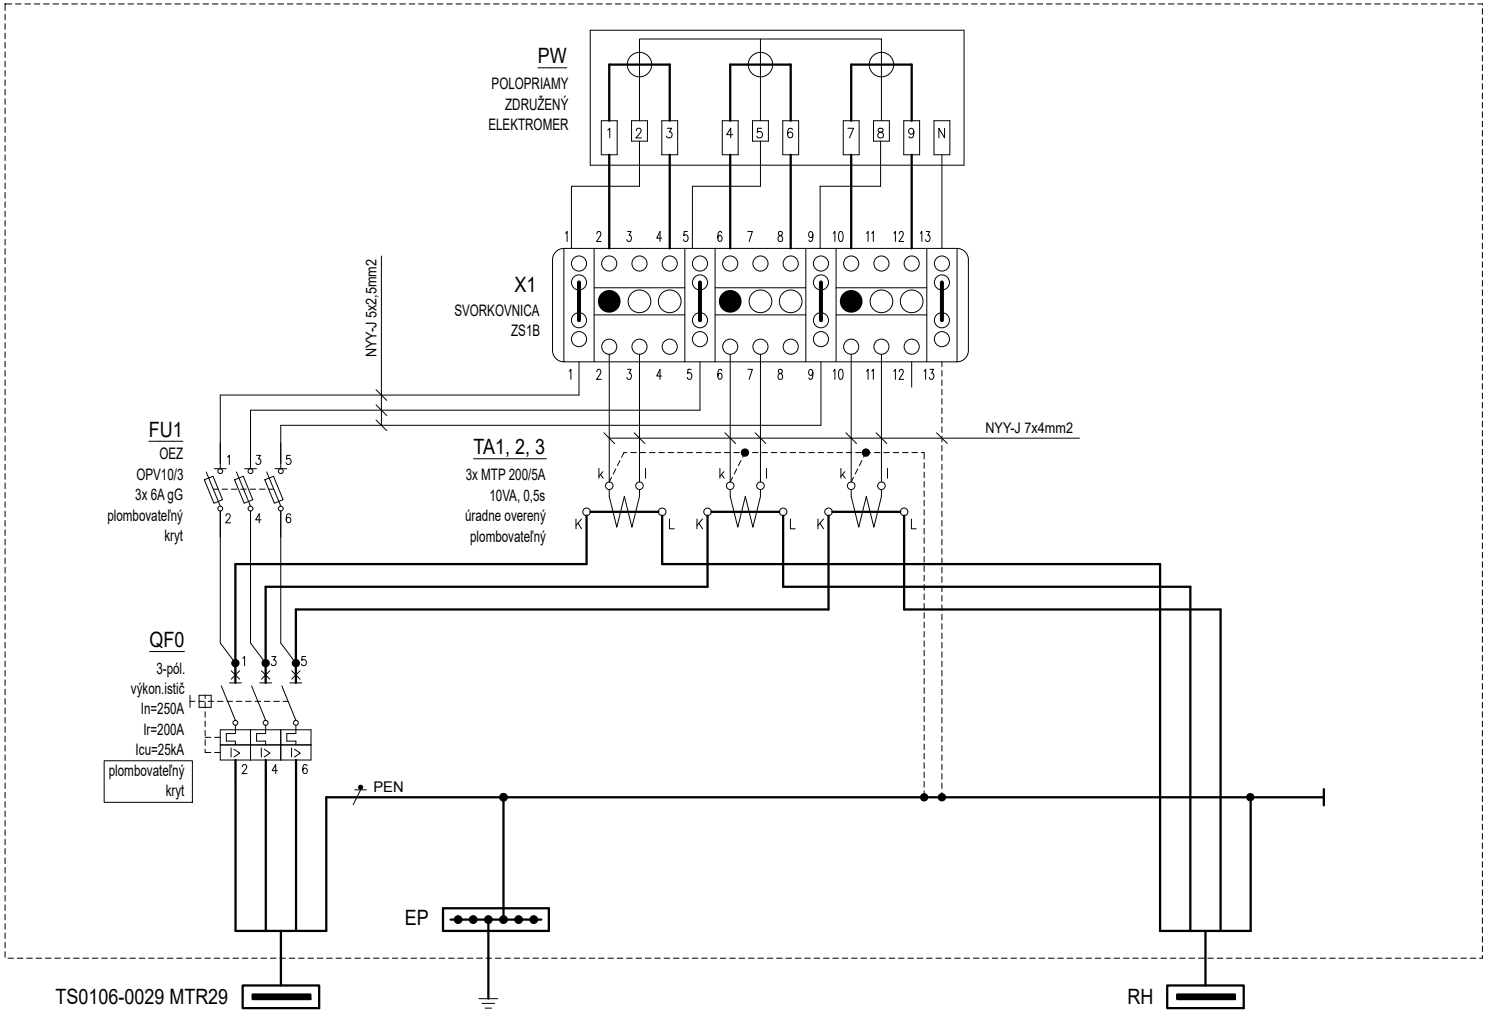

ČÍSLO OBVODU:		WL0.3	-		WL0.1	
KÁBEL (VODIČ):		1-AYKY-J 4x240	FeZn D10		1-AYKY-J 4x240	
POPIS: MIESTNOSŤ:		NN Rozvádzač TS0106-0029 MTR29	Uzemnenie		Hlavný rozvádzač objektu RH	
Pi/Ps (kW):		- / -	- / -		- / -	

STAVBA: REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU	INVESTOR: Obchodná akadémia Humenné	HL. INŽINIER PROJ.: OON Design s.r.o.,	ČÍSLO ZÁKAZKY: 2023108		
ČASŤ: SO 05 - NN ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA	MIESTO: kat. úz. Humenné, parc. č. 3352/3	ZODP. PROJEKT.: Ing. Marek PAČUTA	DÁTUM: 12/2023	STUPEŇ: DRS	
	OBSAH: Elektromerový rozvádzač RE	VYPRACOVAL: Ján KĽUČAR	LIST: 2 / 2	ČÍSLO: 02	