




Uzol vetvy 1

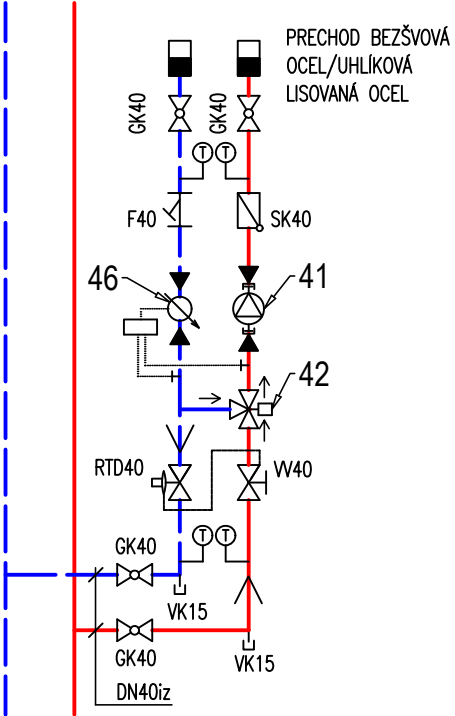


Uzol vetvy 2

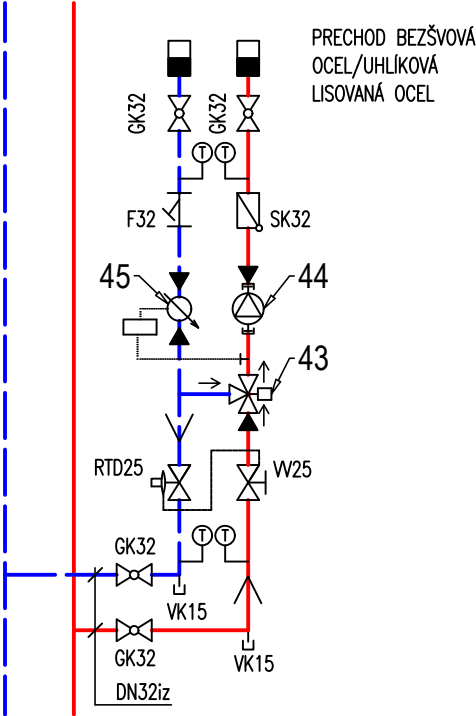

Uzol vetvy 10 až 3

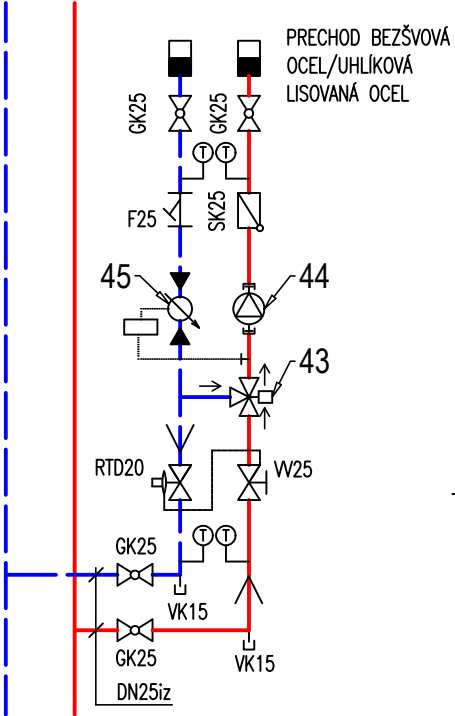

Uzol vetvy 11

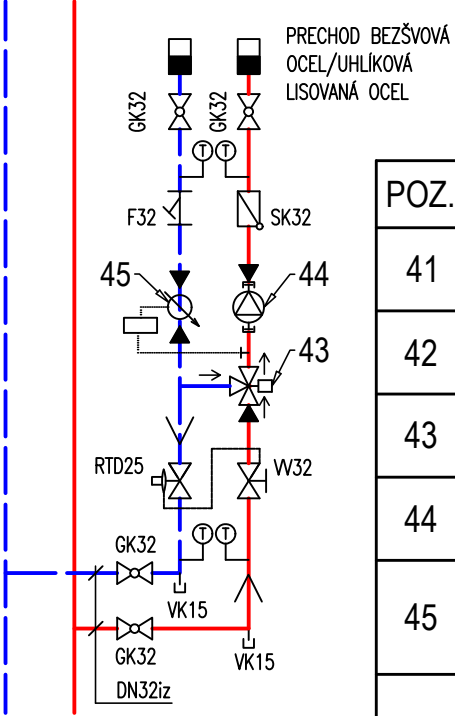

POZ.	POPIS ZARIADENIA	ks
41	OBEHOVÉ ČERPADLO - GRUNDFOS ALPHA3 32-80, 180 MM, G 2", PN10, 10 BAR, 2,6 m3/h, 19 kPa, MAX. 110 °C, P1max 50 W, P1min 3 W, 50/60 Hz, 230 V, Imin 0,04 A, Imax 0,44 A, X4D	1
42	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE RADA VRG131 25, DN25, Kvs 10m3/h, ZÁVIT Rp 1", PN10, MAX. 110°C, SERVOPOHON RADA 600, ARA654, 3 BOD, 24V, 60s, IP41	1
43	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE RADA VRG131 25, DN25, Kvs 6,3m3/h, ZÁVIT Rp 1", PN10, MAX. 110°C, SERVOPOHON RADA 600, ARA654, 3 BOD, 24V, 60s, IP41	11
44	OBEHOVÉ ČERPADLO - GRUNDFOS ALPHA3 25-60, 180 MM, G1 1/2", PN10, 10 BAR, 1,94 m3/h, 31,62 kPa, MAX. 110 °C, P1max 34 W, P1min 3 W, 50/60 Hz, 230 V, Imin 0,04 A, Imax 0,32 A, X4D	11
45	MERAČ TEPLA ULTRAZVUKOVÝ SHARKY 775 DN20/2,5/130 wM-Bus/OMS T, Qp = 2,5 m3/h, DN20, PN25, L = 130mm, MIN. PRIETOK 10 l/h, MAX. 5 m3/h, PREV. TLAK 25BAR, TLAK. STRATA PRI Qp 100 mbar, SIEŤOVÉ NAPÁJANIE 24 V AC, 1 x MOSADZNÉ TEPLOMEROVÉ PÚZDRO Ø5,2mm, 35 mm	11
46	MERAČ TEPLA ULTRAZVUKOVÝ SHARKY 775 DN25/6/260 wM-Bus/OMS T, Qp = 6 m3/h, DN25, PN25, L = 260mm, MIN. PRIETOK 24 l/h, MAX. 12 m3/h, PREV. TLAK 25BAR, TLAK. STRATA PRI Qp 24 mbar, SIEŤOVÉ NAPÁJANIE 24 V AC, 2 x MOSADZNÉ TEPLOMEROVÉ PÚZDRO Ø5,2mm, 35 mm	1

AK50 – AXIÁLNY ZÁVITOVÝ KOMPENZÁTOR 7160 00S–TI = 307/243
– OBOJSTRANNE NASKRUTKOVACIE KONCE S VNÚTORNÝM ZÁVITOM DN50/PN10
– MATERIÁL VLNOVCA 1.4571

LEGENDA:
VIĎ. VÝKRES Č. 03



Generálny projektant:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	PRAUDI s.r.o. IČO: 52 952 720, www.praudi.sk praudisro@gmail.com, +421 911 84 04 11	
Ing. arch. Pavol Škombár	Ing. Štefan Kuna, PhD.	Ing. Štefan Kuna, PhD.		
Vlastník budovy	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov		Formát	4xA4
Stavebník	Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefániková 39, Svit 059 21		Dátum	03.2025
Stavba	Rekonštrukcia internátu		Účel	DSPRS
Časť	VYKUROVANIE		Číslo zákazky	250131
Obsah	ZVISLÁ SCHÉMA - VETVA 1		Mierka :	Č. výkr.: 06